

5

1

6

7


2

3

8

9

4

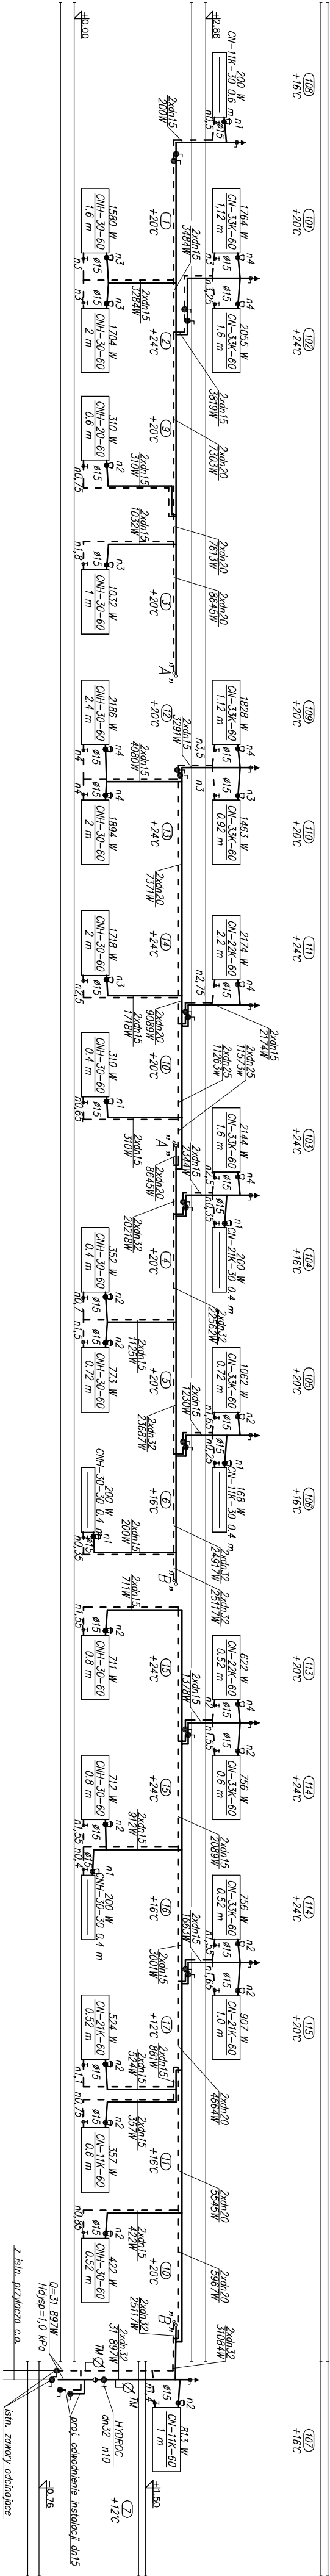

UWAGA:

1. PRZEWODY POZIOME PROWADZIC W OTULINIE Z PIANKI PE.
2. PRZELASCIA PRZEZ PRZEGRODY POZIOME I PIONOWE WYKONAC W TULEJACH OCHRONNYCH O 2 DYMENSJE WIEKSZYCH OD SREDNICY RURY.

Pracownia Projektowa arch. Zuzanna Bujnowska		ul. Waszyngtona 12 lok. 406, Białyśok, tel/fax (085) 7454 812	
PROJEKT	Wykonawczy i remontowy i ocieplenie budynku	ul. Zamkowa, Kleszn. dz. nr 7631	
OBIEKT	Budynek usługowy	ul. Zamkowa, Kleszn. dz. nr 7631	
PRZEDMIOT	ROZWINIENIE INSTALACJI C.O.	1:100	
BRANZA	Sanitarna	DATA:	
PROJEKTANT:	Anna Gajewska	14.06.2011	
SPRACOWUJACY:	Bartek	NR RYS.	
Zbiornikowa Gmina		3	