


Studzienka kanalizacyjna Ø425 niewłazowa (Alternatywa DN 400)

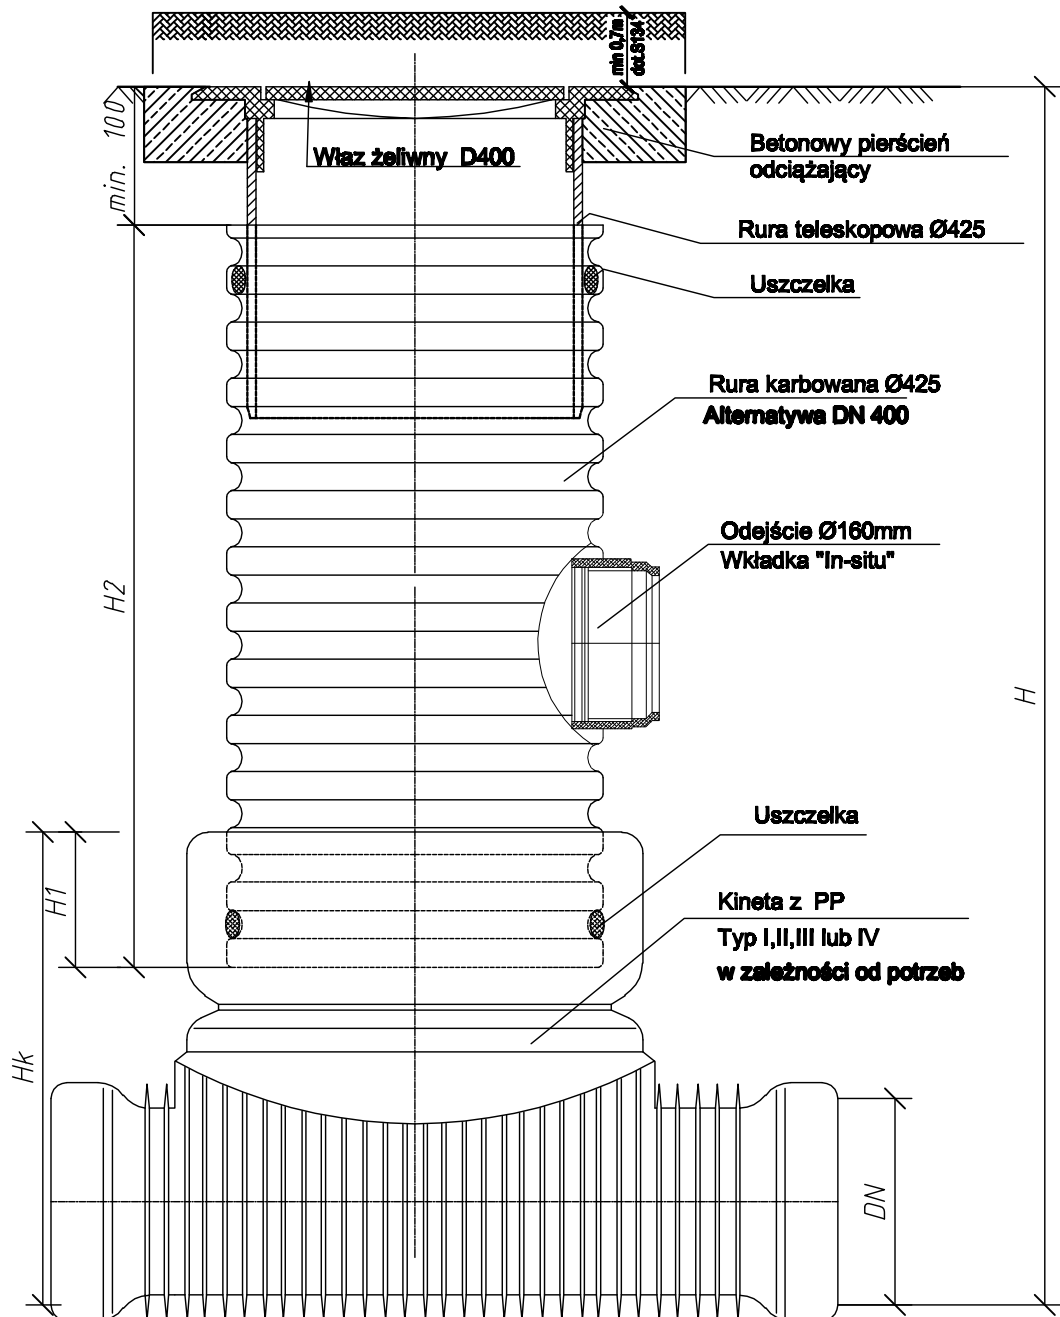

Hk Ø160 = 450mm
Hk Ø 200 = 500mm
Hk Ø250 = 665mm
Hk Ø 315 = 720mm

H1 Ø160 = 250mm
H1 Ø 200 = 300mm
H1 Ø 250 = 445mm
H1 Ø 315 = 500mm

H2 = 425x2000
H2 = 425x6000

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12, 15-014 Białystok str. 247 tel./fax (085) 675 35 93				
Obiekt	Wieś Niewodnica Narglewska, Gmina Juchnowiec Kościelny			NR. RYS. 13
Temat	Kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami, sieć wodociągowa			SKALA ---
Inwestor	Gmina Juchnowiec Kościelny			BRANŻA: Sanitarna
Nazwa rys.	Studzienka kanalizacyjna Ø425 niewłazowa			Data: 06.06.2017
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BL/194/01		
Sprawdzający:	mgr inż. Dariusz Kazuczyk	PDL/0142/PWB8/16		