


# Zabezpieczenie przewodów wodociągowych i gazowych

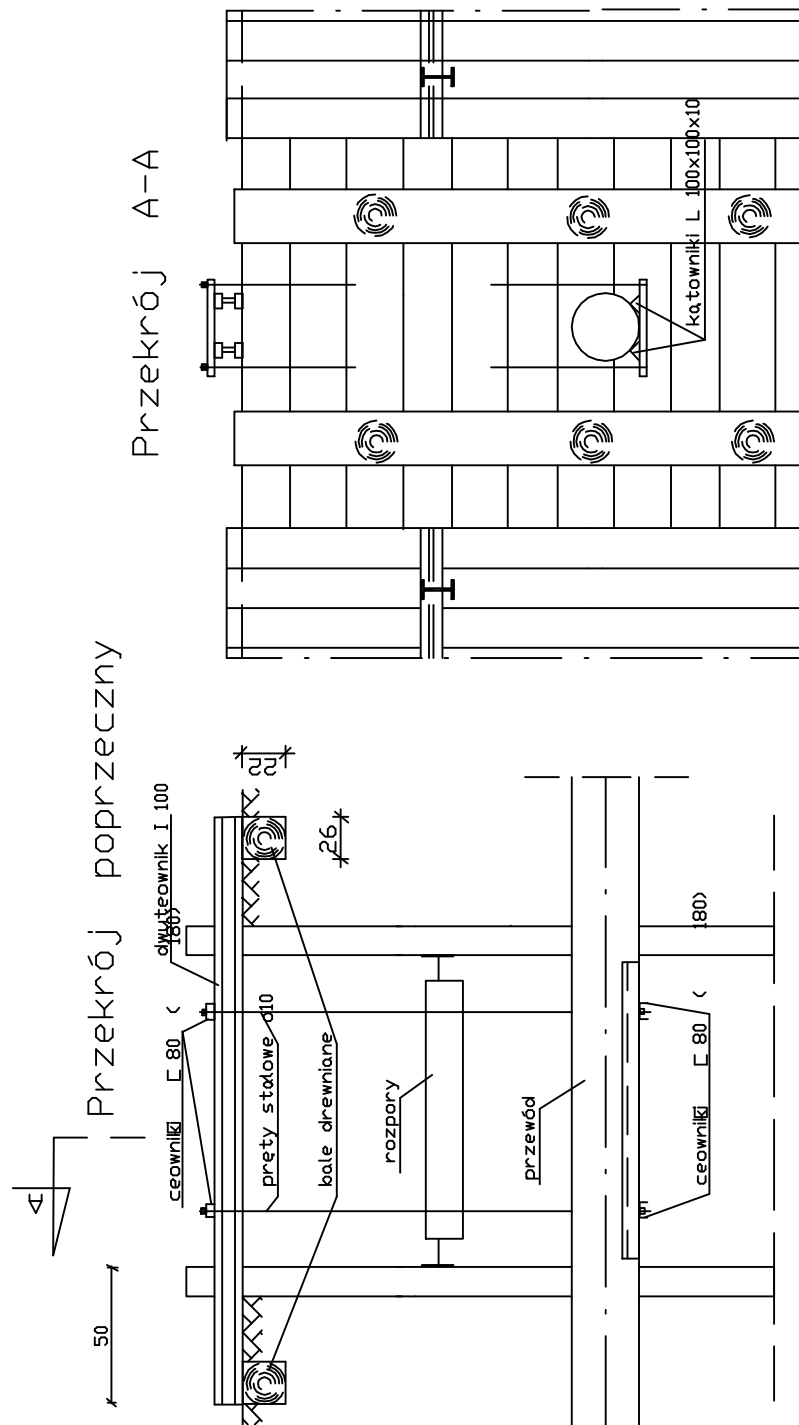

Uwagi: 1. Wielkości w nawiasie dotyczą przewodów o średnicy powyżej 600 mm  
2. Kątowniki wzmacniające tylko do przewodów kanalizacyjnych

Instalacje sanitarne i konstrukcje budowlane Zbigniew Świaniewicz		
Projekt/Obiekt:	Nazwa rysunku:	
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Koplany dz. nr 347/1, 348/1, 365, 352, 353/1, 339/6, 144/12 gm. Juchnowiec Kościelny	Zabezpieczenie przewodów wodociągowych schemat	
Data: 22.06.2017 r.	Rys. nr 9	
Zespół autorski:	Podpis	
Projektant: mgr inż. Z. Świaniewicz upr. BŁ/83/02		
Współpraca: mgr inż. J. Tokarski		