

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Juchnowcu Kościelnym  
z siedzibą w Księżynie  
Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin  
63356490


01/12/2016 14:56

DK/19936/2016



BHED2ECdX

.....  
atkę)

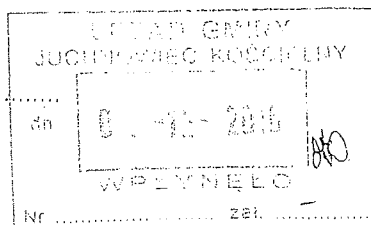

Ref. 1.001 IGK. 7011. 7.2016  
01.12.2016  
Data: 25.11.2016 r.

Nr warunków: WTS\_34\_2016.

## WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

### **1. *Obiekt i jego charakterystyka.***

1.1. Nazwa obiektu : rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Koplany.

1.2. Adres obiektu : obręb geodezyjny Koplany  
gmina Juchnowiec Kościelny,  
dz. nr 347/1, 348/1, 365, 352, 353/1, 339/6, 340/14, 47/5, 144/12

1.3. Inwestor : Gmina Juchnowiec Kościelny  
ul. Lipowa 10  
16-061 Juchnowiec Kościelny

### **2. *Warunki techniczne rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.***

2.1. Miejsce włączenia: końcowa studnia na istniejącej grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym o nr geod. 347/1.

2.2. Sposób włączenia: włączenie szczelne rurociągu do istniejącej studni. Dopuszcza się ewentualną przebudowę istniejącej studni lub przebudowę jej kinety.

2.3. Rodzaj projektowanego rurociągu: grawitacyjny z rur PCV klasy „S” (SN8).

2.4. Na sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej należy zaprojektować studzienki rewizyjne: przełazowe Ø 1000 mm z tworzywa sztucznego (PP, PE) oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchem drogowym – betonowe z betonu wibroprasowanego min. B45, wodoszczelnego W8, łączone na uszczelki gumowe oraz studzienki inspekcyjne o średnicy Ø 600 mm. W miejscach skrzyżowania sieci zaprojektować studnie betonowe o średnicy Ø 1200 mm.

2.5. Wszystkie studzienki rewizyjne sieciowe powinny być z kinetami połączeniowymi z jednoczesnym dopływem lewym i prawym oraz posiadać właz z żeliwa sferoidalnego typu ciężkiego.

### **3. *Wytyczne organizacyjne.***

3.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy uzgodnić istniejące uzbrojenie podziemne z instytucjami eksploatującymi te urządzenia.

3.2. Inwestor zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasów drogowych oraz prowadzenie w nich robót od zarządców dróg.

3.3. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych uzgodnić z ich właścicielami.

3.4. W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinie roboty ziemne wykonywać tylko ręcznie.

3.5. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie robót montażowych z materiałów PVC i PE jest zabronione.

3.6. Wcięcie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonywać po uzgodnieniu i pod nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

3.7. Projekt budowlany uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Juchnowcu Kościelnym z siedzibą w Księżynie.

3.8. Należy zawrzeć umowę z Urzędem Gminy Juchnowiec Kościelny określającą warunki realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym przeniesienie prawa własności.

3.9. *Po dokonaniu robót montażowych przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.*

3.10. Niniejsze warunki są ważne przez okres 3 (trzech) lat.

Inspektor d/s technicznych

*Czemiel*  
Damian Czemieli  
ZGK Juchnowiec K.