


Schemat uszczelnienia kanału w studni betonowej

Rura kanalizacyjna PCW Ø 200

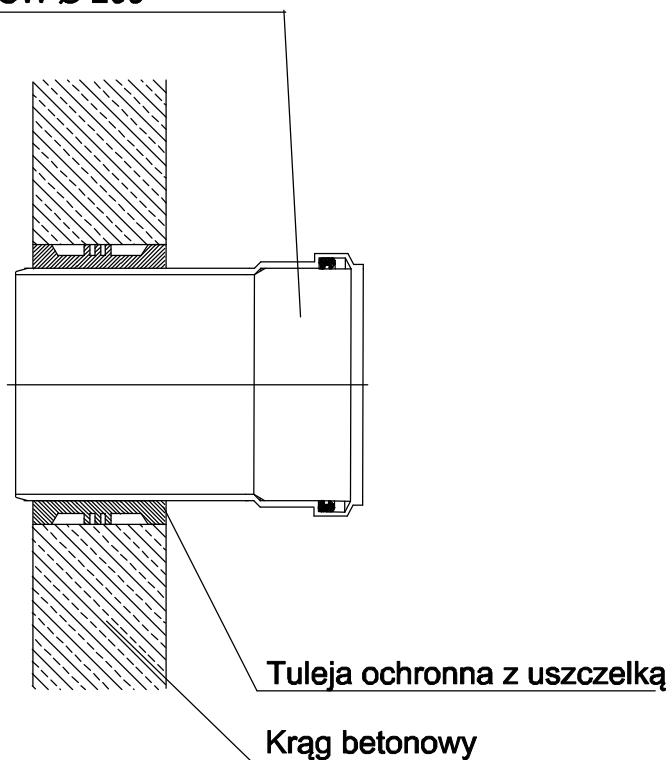

Instalacje sanitarne i konstrukcje budowlane Zbigniew Świaniewicz		
Projekt/Obiekt:		Nazwa rysunku:
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Koplany dz. nr 347/1, 348/1, 365, 352, 353/1, 339/6, 144/12 gm. Juchnowiec Kościelny		Schemat uszczelnienia kanału w studni betonowej
Data: 22.06.2017 r.		Rys. nr 12
Zespół autorski:		Podpis
Projektant: mgr inż. Z.Świaniewicz upr. BŁ/83/02		
Współpraca: mgr inż. J.Tokarski		