


PRZEKRÓJ WYKOPU POD UŁOŻENIE KANALIZACJI

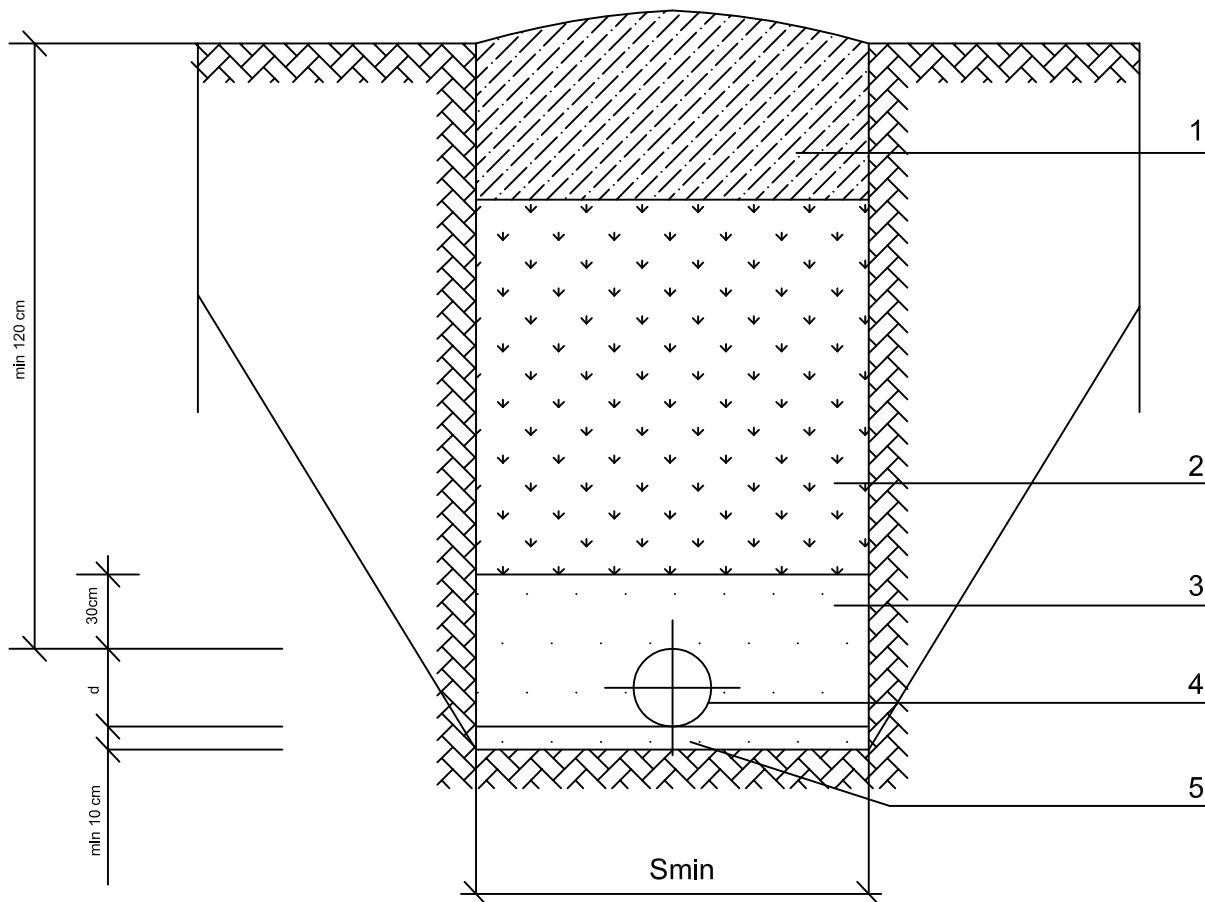

1. Warstwa ziemi.
2. Zasyпка gruntem rodzimym lub piaskiem.
3. Ochronna warstwa piasku - nasypka grubości min.30cm.
4. Projektowana kanalizacja deszczowa.
5. Warstwa wyrównawcza z piasku - podsypka gr.min.10cm.

$$S_{min} = d + 25 \text{ cm}$$

Uwaga:

W miejscu wykonywania ewentualnych połączeń w wykopie należy: poszerzyć do min.60cm + d przewodu.

 DROTECH Spółka z o.o. ul. Ciołkowskiego 90, 15-516 Białystok, tel./fax +48 85 743-10-42, 743-12-41 www.drotech.com.pl		
Stadium : P.W.	Nazwa rysunku: przekrój wykopu Obiekt: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1484B: granica miasta Białystok - Stanisławowo - Wojski, od km 0+000 do km 3+185 (Gm. Juchnowiec Kościelny) - kanalizacja deszczowa	Załącznik : B Data : 11.01.2016
Skala : -----		
Projektant:		
Imię i nazwisko nr upr.:	Podpis:	
inż. Mikołaj Fiedoruk B1-198/89 B1234/76 inż. Mariusz Walko		