


Legenda:
SU – szyna uziemiająca
GSU – główna szyna uziemiająca

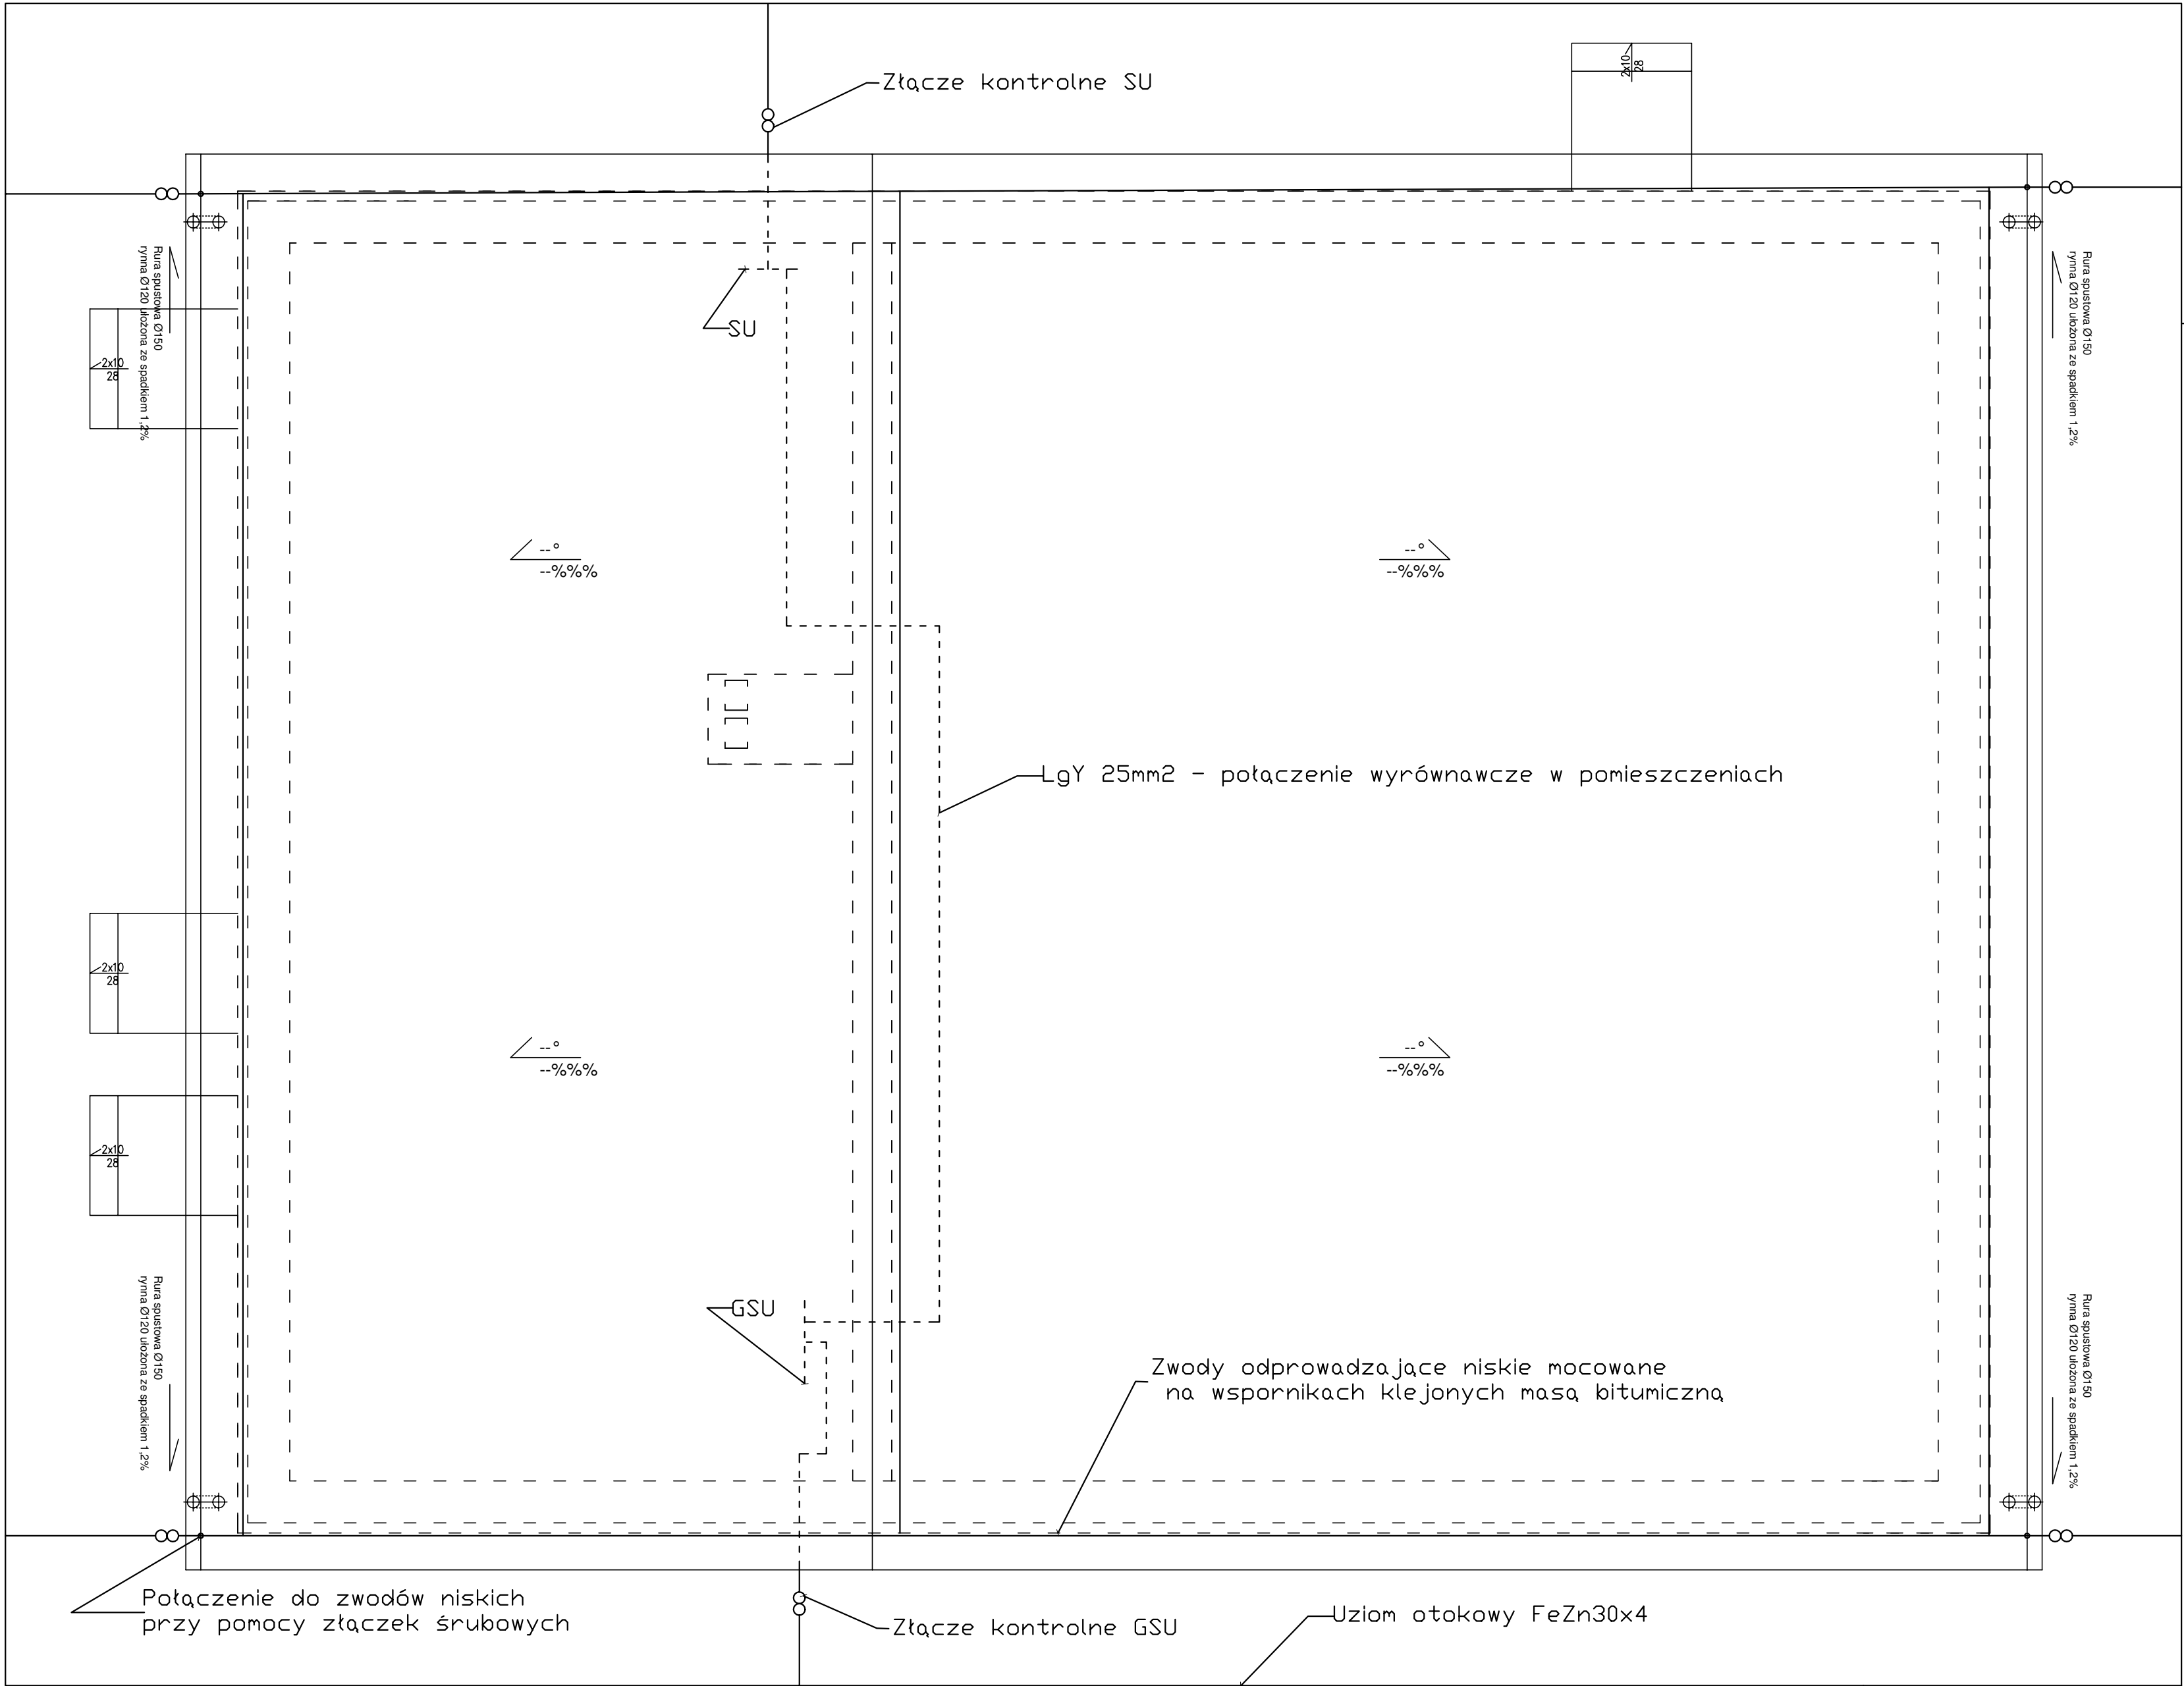

Płaskownik uziemiający
dla zbiornika wody płuczacej

Płaskownik uziemiający dla zbiorników wyrównawczych
prowadzony we wspólnym wykopie dla linii kablowej

"RING" Dawid Bujwicki			18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5
Projektant	inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POE/03		Data: 22.07.2011r.
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych			Stadium: Projekt Budowlany
Sprawdzający	inż. Leonard Onufryjuk BI/325/74; BI/136/89		
Specjalność instalacyjno w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych			
Współpraca	mgr inż. Paweł Iwanicki		Branża: Elektryczna
Inwestor:	Gmina Juchnowiec Kościelny		
Zadanie:	Przebudowa i rozbudowa SUW w Juchnowcu Kościelnym		Nr rysunku: 6
Skala:	1:50	Objekt: Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym	
		Tytuł rysunku: Schemat instalacji uziemiającej i odgromowej	