


RZUT STACJI UZDATNIANIA WODY

"RING" Dawid Bujwiski		18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant	mgr inż. Sławomir Majewski POL/0115/POOS/08	Data:	17.05.2011r
Specjalność instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych		Nr rysunku:	6
Sprawdzający	inż. Tadeusz Wyszowski BU/189/01		
Specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci i instalacji sanitarnych			
Współpraca	mgr inż. Patrycja Zarów		
Nazwa i adres: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu kościelnym na dz. ew. 224/3, gm. Juchnowiec Kościelny			
Skala: 1:50 Tytuł rysunku: Rzut stacji uzdatniania wody			

- 1 - do sieci wodociągowej
- 2 - ze zbiorników wyrównawczych
- 3 - ze zbiornika wody płuczącej
- 4 - do zbiornika wody płuczącej
- 5 - do zbiorników wyrównawczych
- 6, 7 - ze studzien wierconych

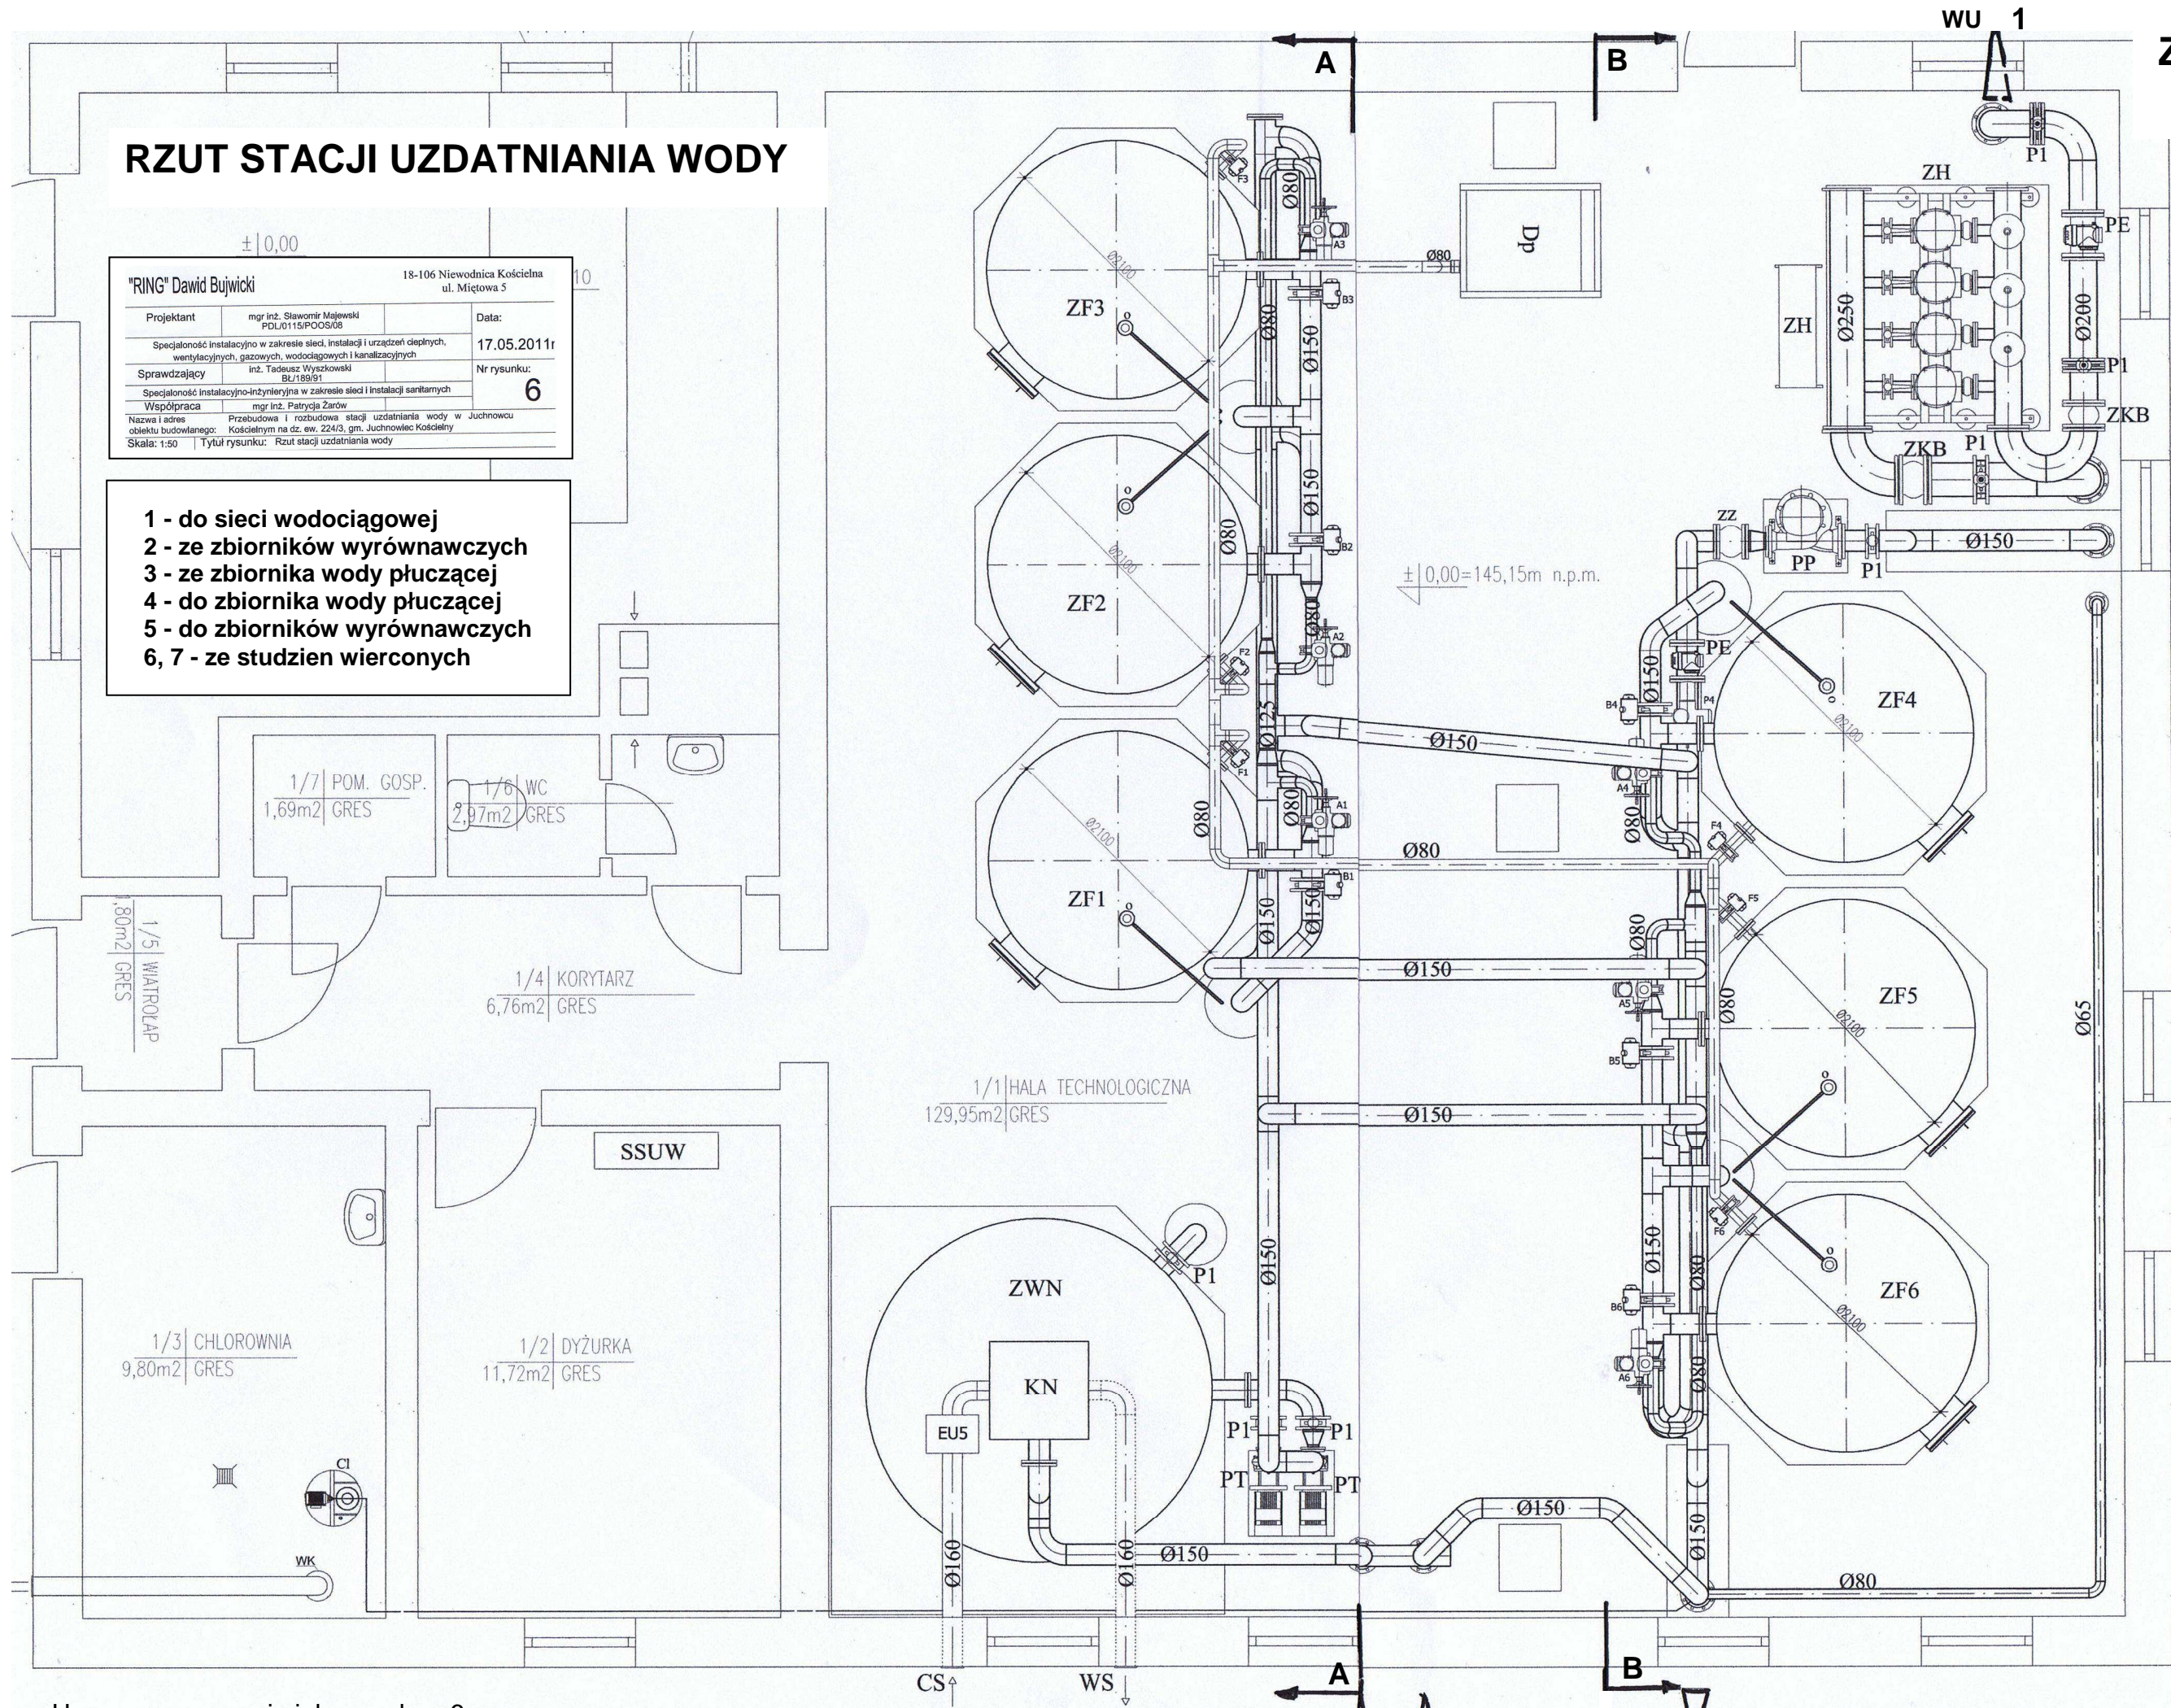

- φ 250 2 WU
- φ 150 3 WU
- φ 65 4 WU

Uwaga - oznaczenia jak na zał. nr 6
WS - woda surowa WU - woda uzdatniona

