


# Profil spustu ze zbiornika wody płuczającej

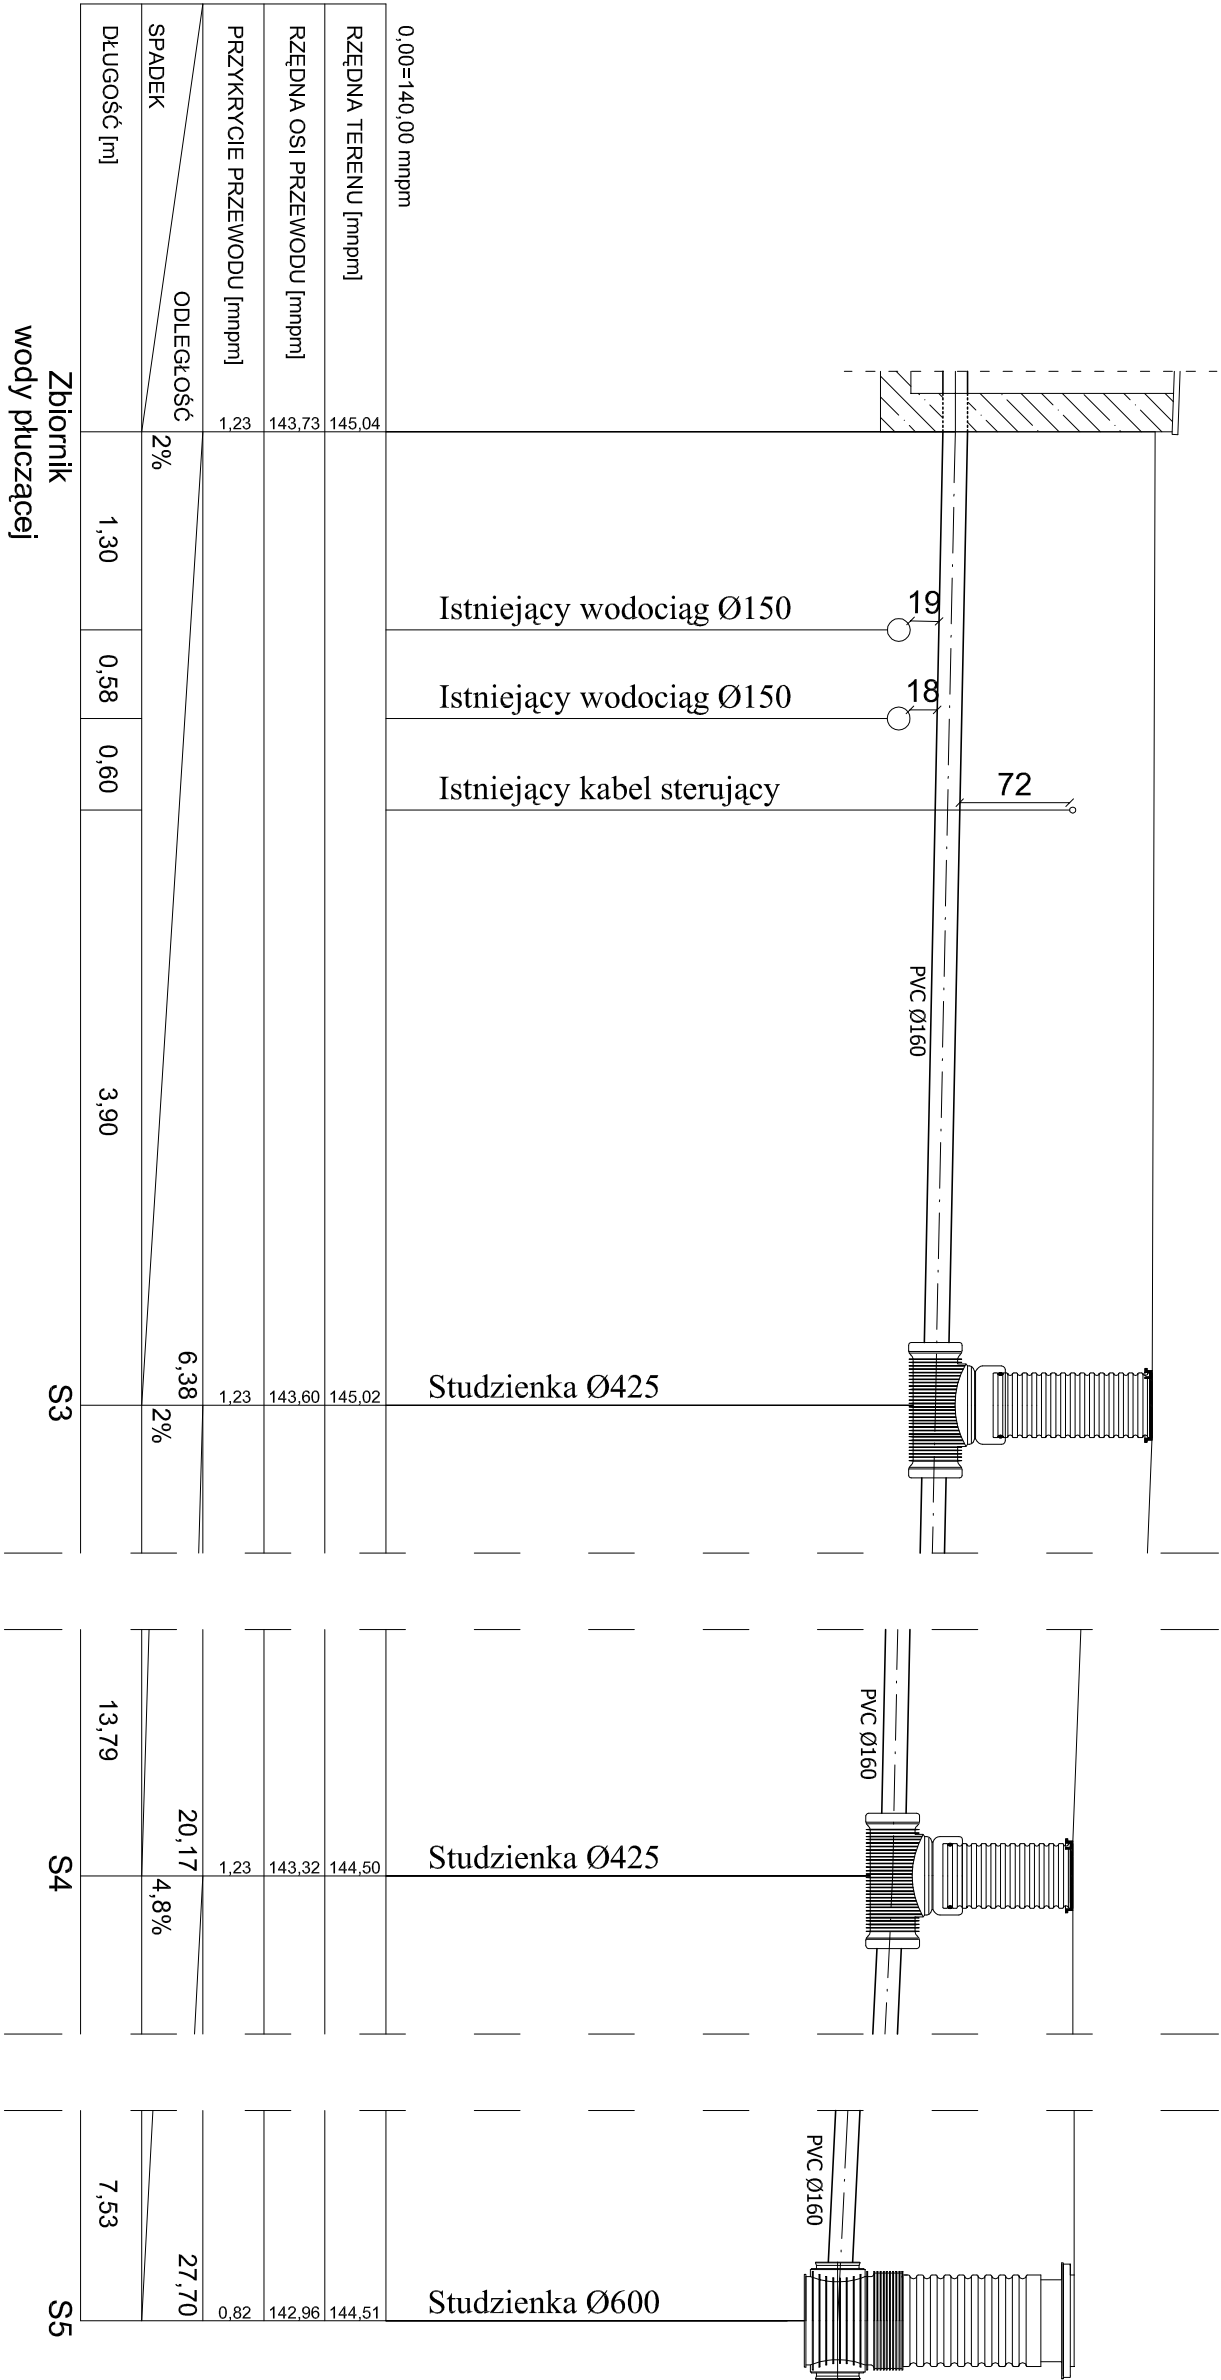

"RING" Dawid Bujwicki			18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant	mgr inż. Sławomir Majewski PDL/0115/POOS/08		Data:	
Specjalność: instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych			22.07.2011r.	
Sprawdzający	inż. Tadeusz Wyszkowski BL/189/91		Nr rysunku:	
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych			13	
Współpraca	mgr inż. Patrycja Zarów			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:			Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym na dz. ew. 224/3, gm. Juchnowiec Kościelny	
Skala: 1:50	Tytuł rysunku:		Profil spustu ze zbiornika wody płuczającej	