


# Profil kanalizacji z osadnika

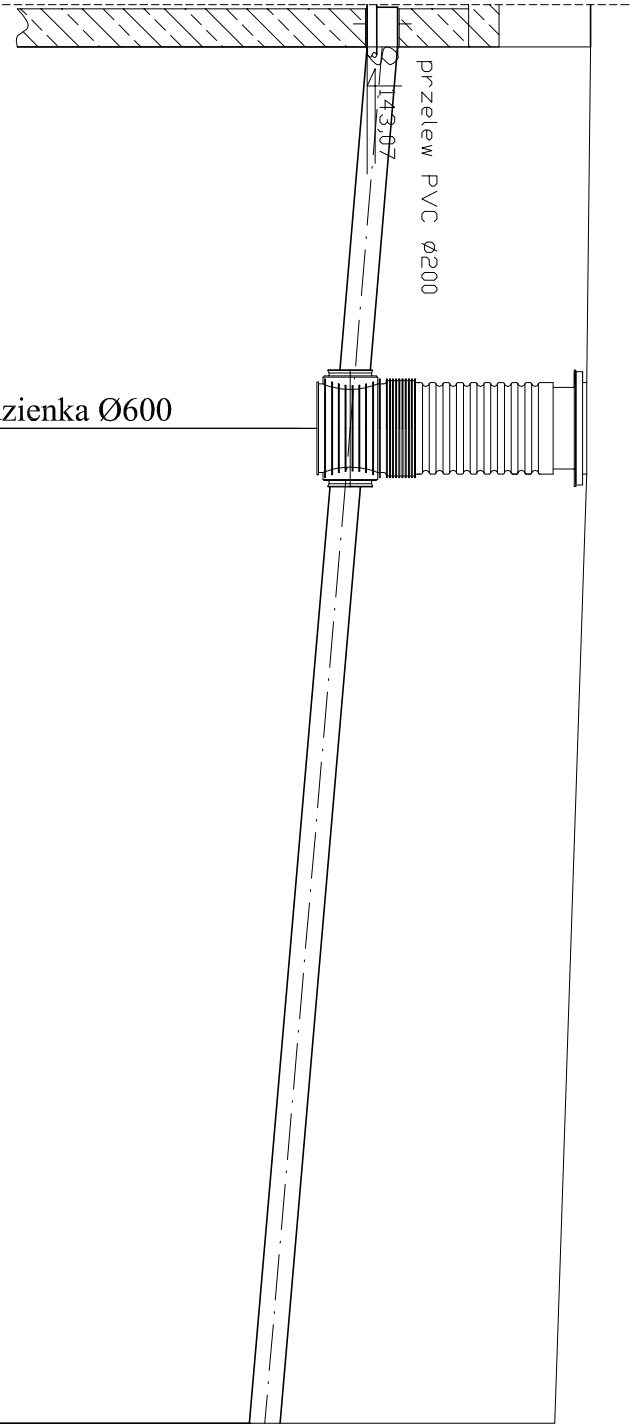

0,00=140,00 mmpm

RZĘDNA TERENU [mmpm]	144,54	144,51	144,30
RZĘDNA OSI PRZEWODU [mmpm]	143,17	142,96	142,40
PRZYKRYCIE PRZEWODU [mmpm]	0,82	0,82	0,82
ODLEGŁOŚĆ	8,5%	2,50	9,02
SPADEK	8,5%	8,5%	
DŁUGOŚĆ [m]	2,50	6,52	

Osadnik  
popłuczyn

S5

Istniejąca  
studzienka

"RING" Dawid Bujwicki			18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant	mgr inż. Sławomir Majewski PDL0115/POOS/08		Data:	
Specjalność: instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych			22.07.2011r.	
Sprawdzający	inż. Tadeusz Wyszowski BL/189/91		Nr rysunku:	
Specjalność: instalacyjno-hydrauliczna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych			11	
Współpraca	mgr inż. Patrycja Zarów			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Przebudowa i rozbudowa sieci uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym na dz. ew. 224/3, gm. Juchnowiec Kościelny			
Skala: 1:50	Tytuł rysunku: Profil kanalizacji z osadnika			