


Rzut stacji uzdatniania wody

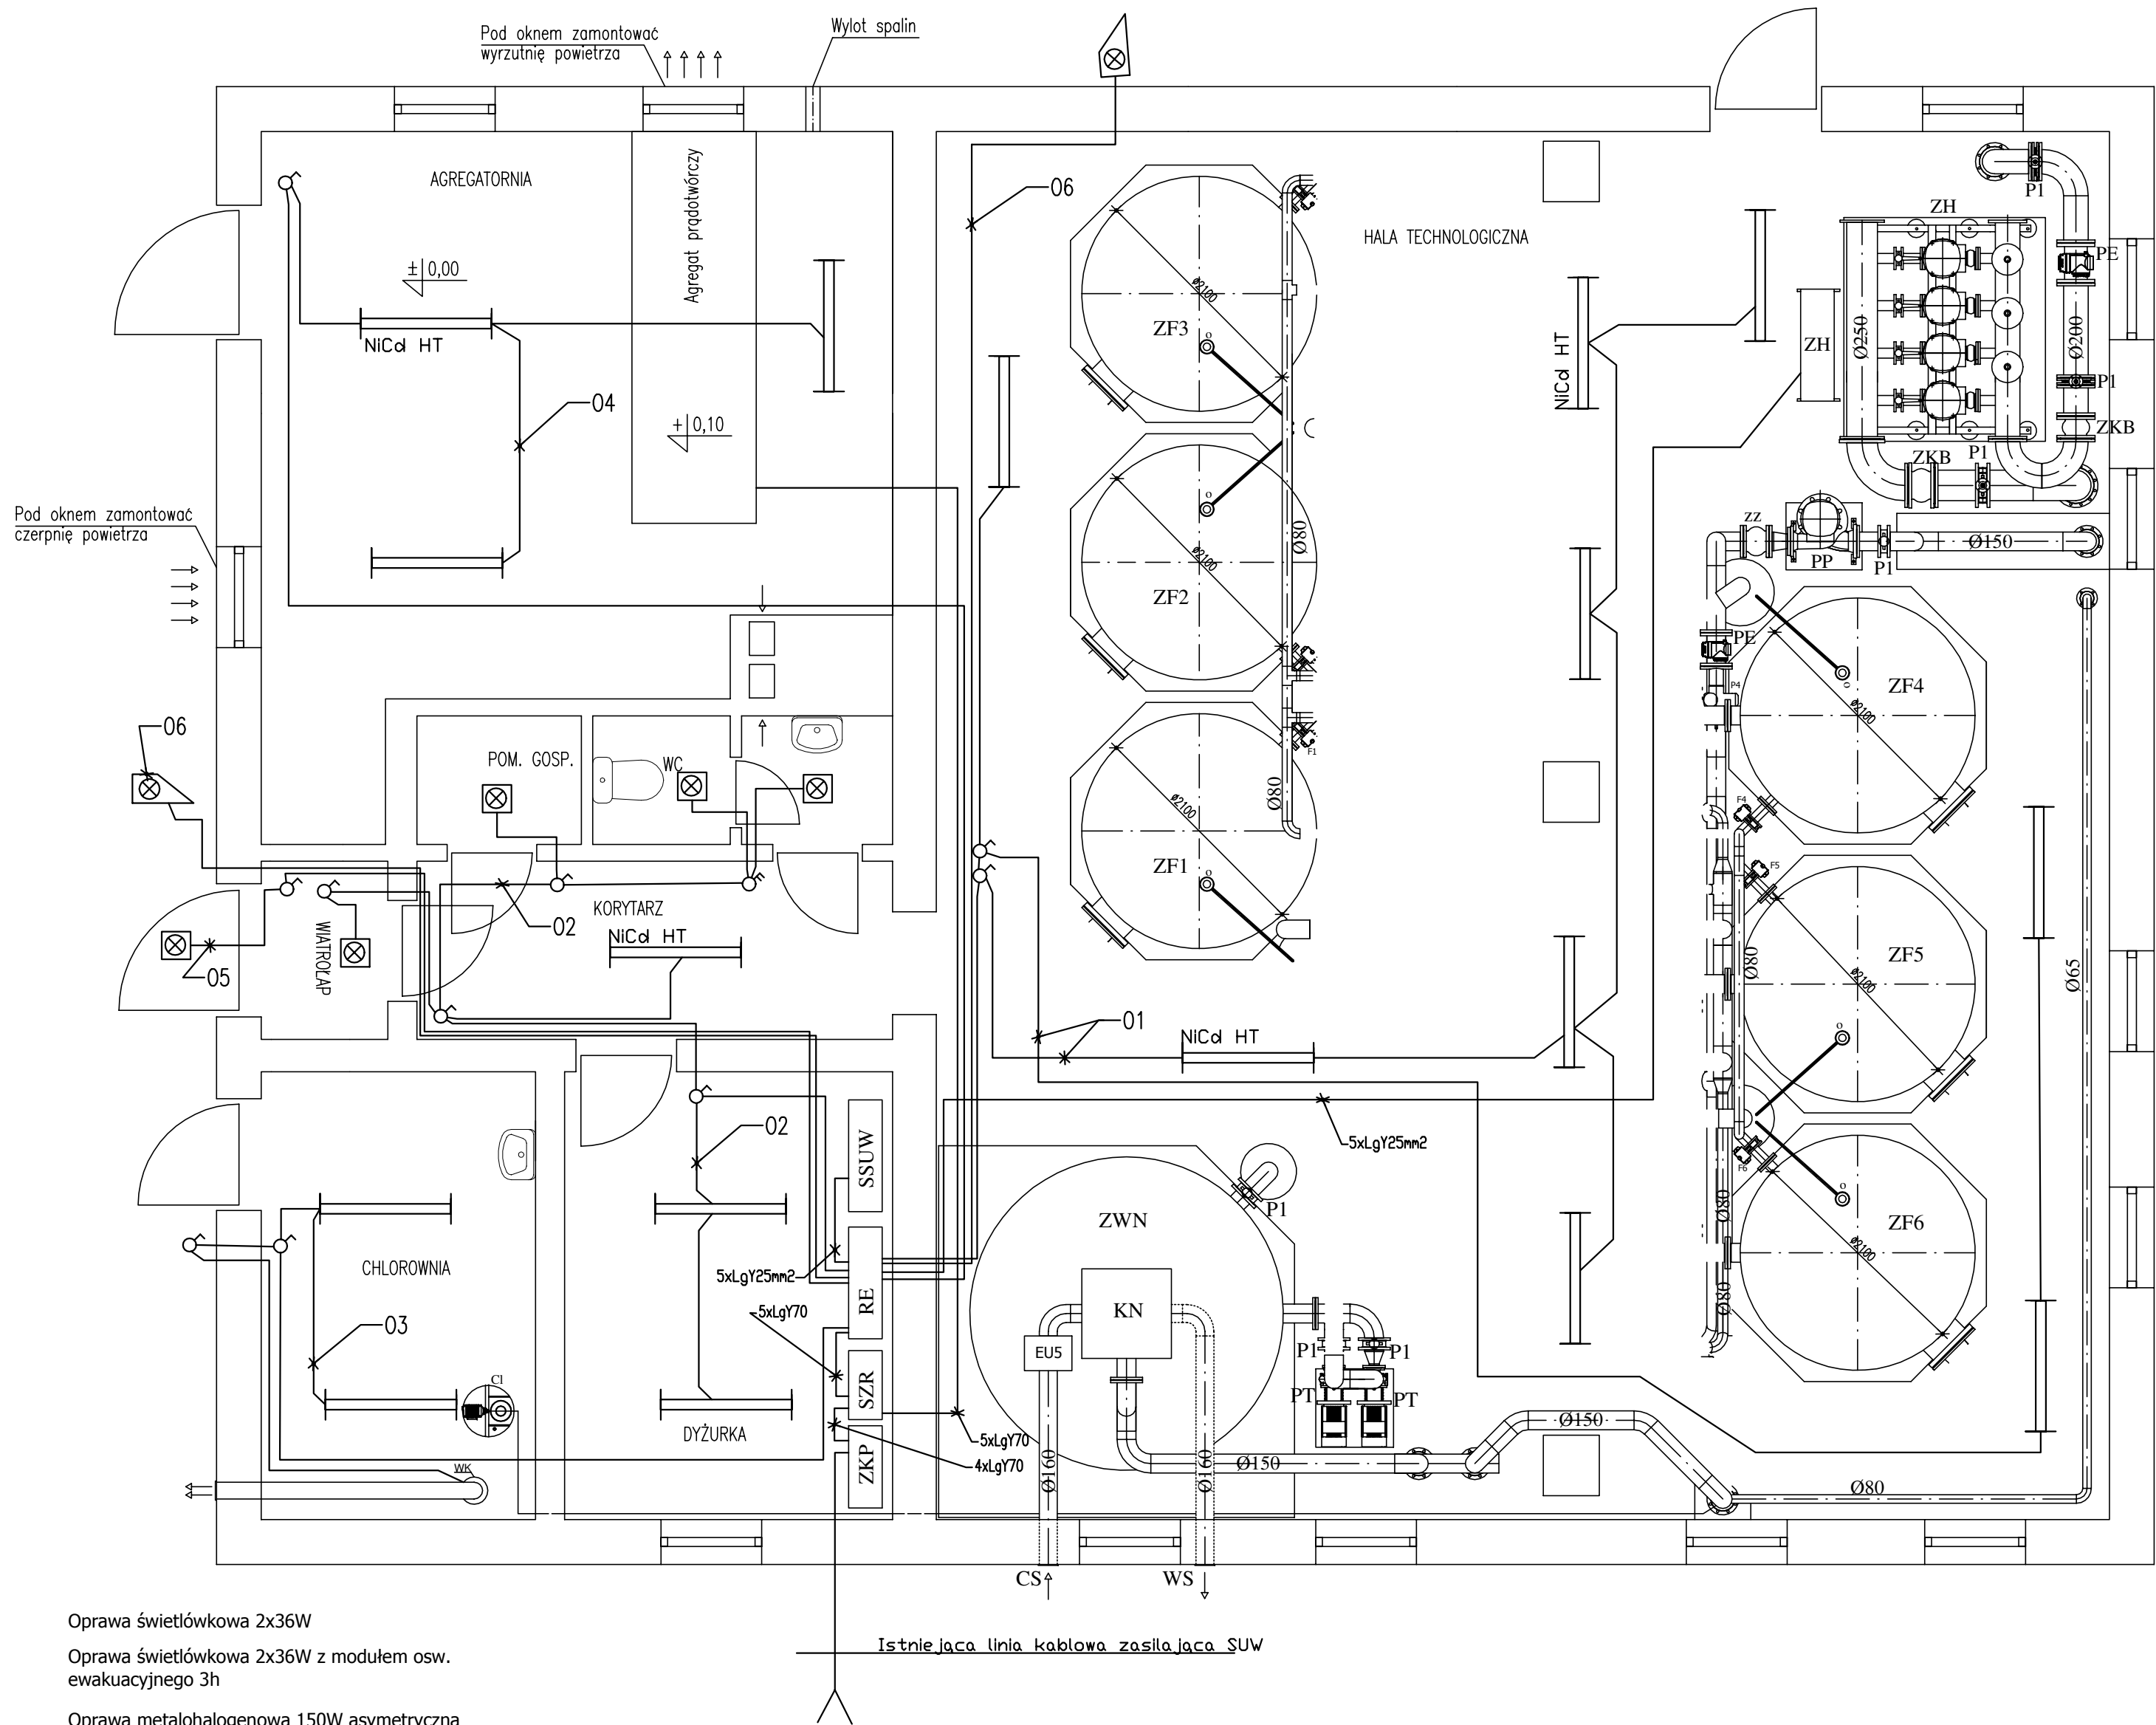

Legenda:

- Oprawa świetłówkowa 2x36W
- Oprawa świetłówkowa 2x36W z modułem osw. ewakuacyjnego 3h
- Oprawa metalohalogenowa 150W asymetryczna
- Wyłącznik jednobiegunowy
- Oprawa oświetleniowa żarówkowa
- ZKP - złącze kontrolno pomiarowe

"RING" Dawid Bujwicky			18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5
Projektant	inż. Wacław Mojkowski PDL/0028/POOE/03		Data:
Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych			22.07.2011r.
Sprawdzający	inż. Leonard Onufryjuk BI/325/74; BI/136/89		Stadium:
Specjalność instalacyjno w zakresie sieci i instalacji urządzeń elektrycznych			Projekt Budowlany
Współpraca	mgr inż. Paweł Iwanicki		Branża:
Inwestor:	Gmina Juchnowiec Kościelny		Elektryczna
Zadanie:	Przebudowa i rozbudowa SUW w Juchnowcu Kościelnym		Nr rysunku:
Skala:	Obiekt: Stacja uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym		2
1:50	Tytuł rysunku: Schemat instalacji oświetleniowej		