
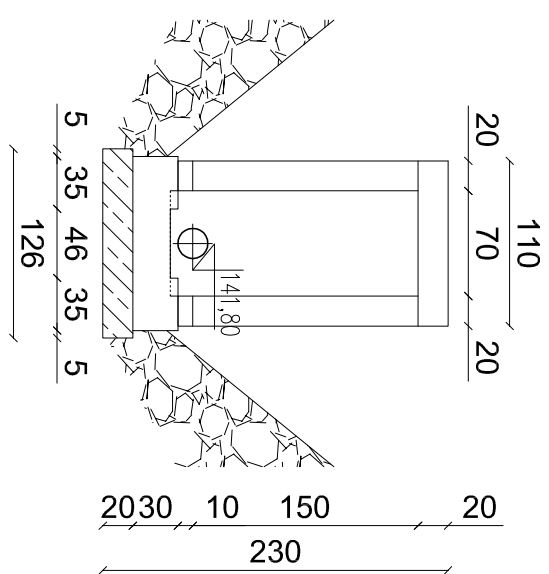


# Istniejący wylot kolektora odprowadzającego

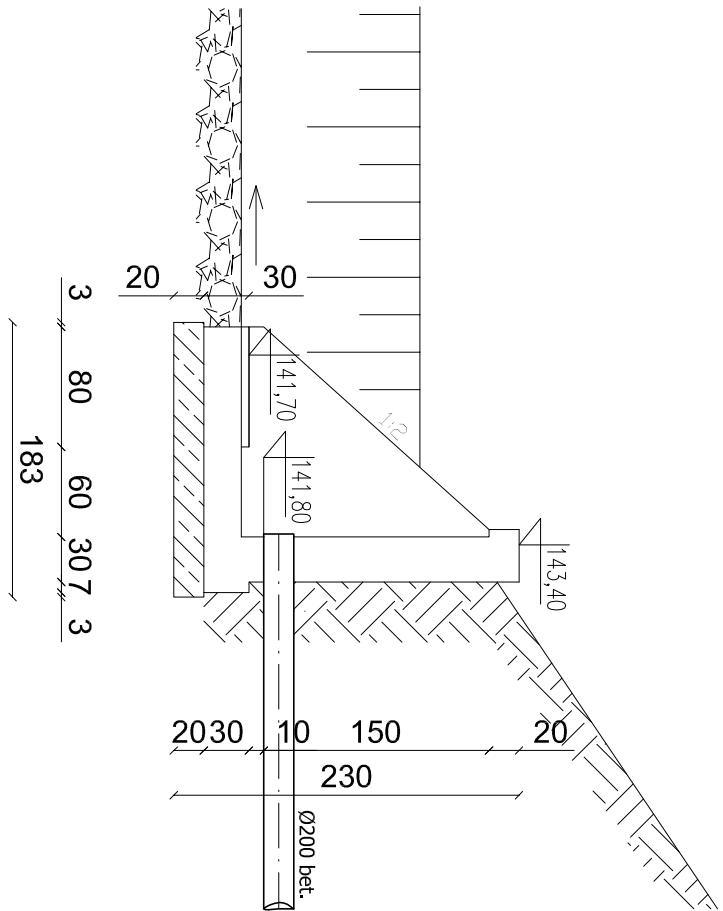

<b>"RING" Dawid Bujwicki</b>			18-106 Niewodnica Kościelna ul. Miętowa 5	
Projektant	mgr inż. Sławomir Majewski PDL/0115/POOS/08		Data:	17.05.2011r.
Specjalność: instalacyjno w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych				
Sprawdzający	inż. Tadeusz Wyszkowski BL/189/91		Nr rysunku:	
Specjalność: instalacyjno-inżynieryjna w zakresie sieci i instalacji sanitarnych			19	
Współpraca	mgr inż. Patrycja Żarów			
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Juchnowcu Kościelnym na dz. ew. 224/3, gm. Juchnowiec Kościelny				
Skala: 1:50	Tytuł rysunku: Istniejący wylot kolektora odprowadzającego			