


LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH		
INDEKS	SYMBOL	TYP OPRAWY
A.1		PANELED 1
C.1		DOWNLIGHT LED 1
D.1		GEO LED 1
E.1		SAGITA LED K 1
EW1		INDICA LED 1
AW1		LUNGALARGALUCE LED 1
AW3		ACCIAIO LED 1

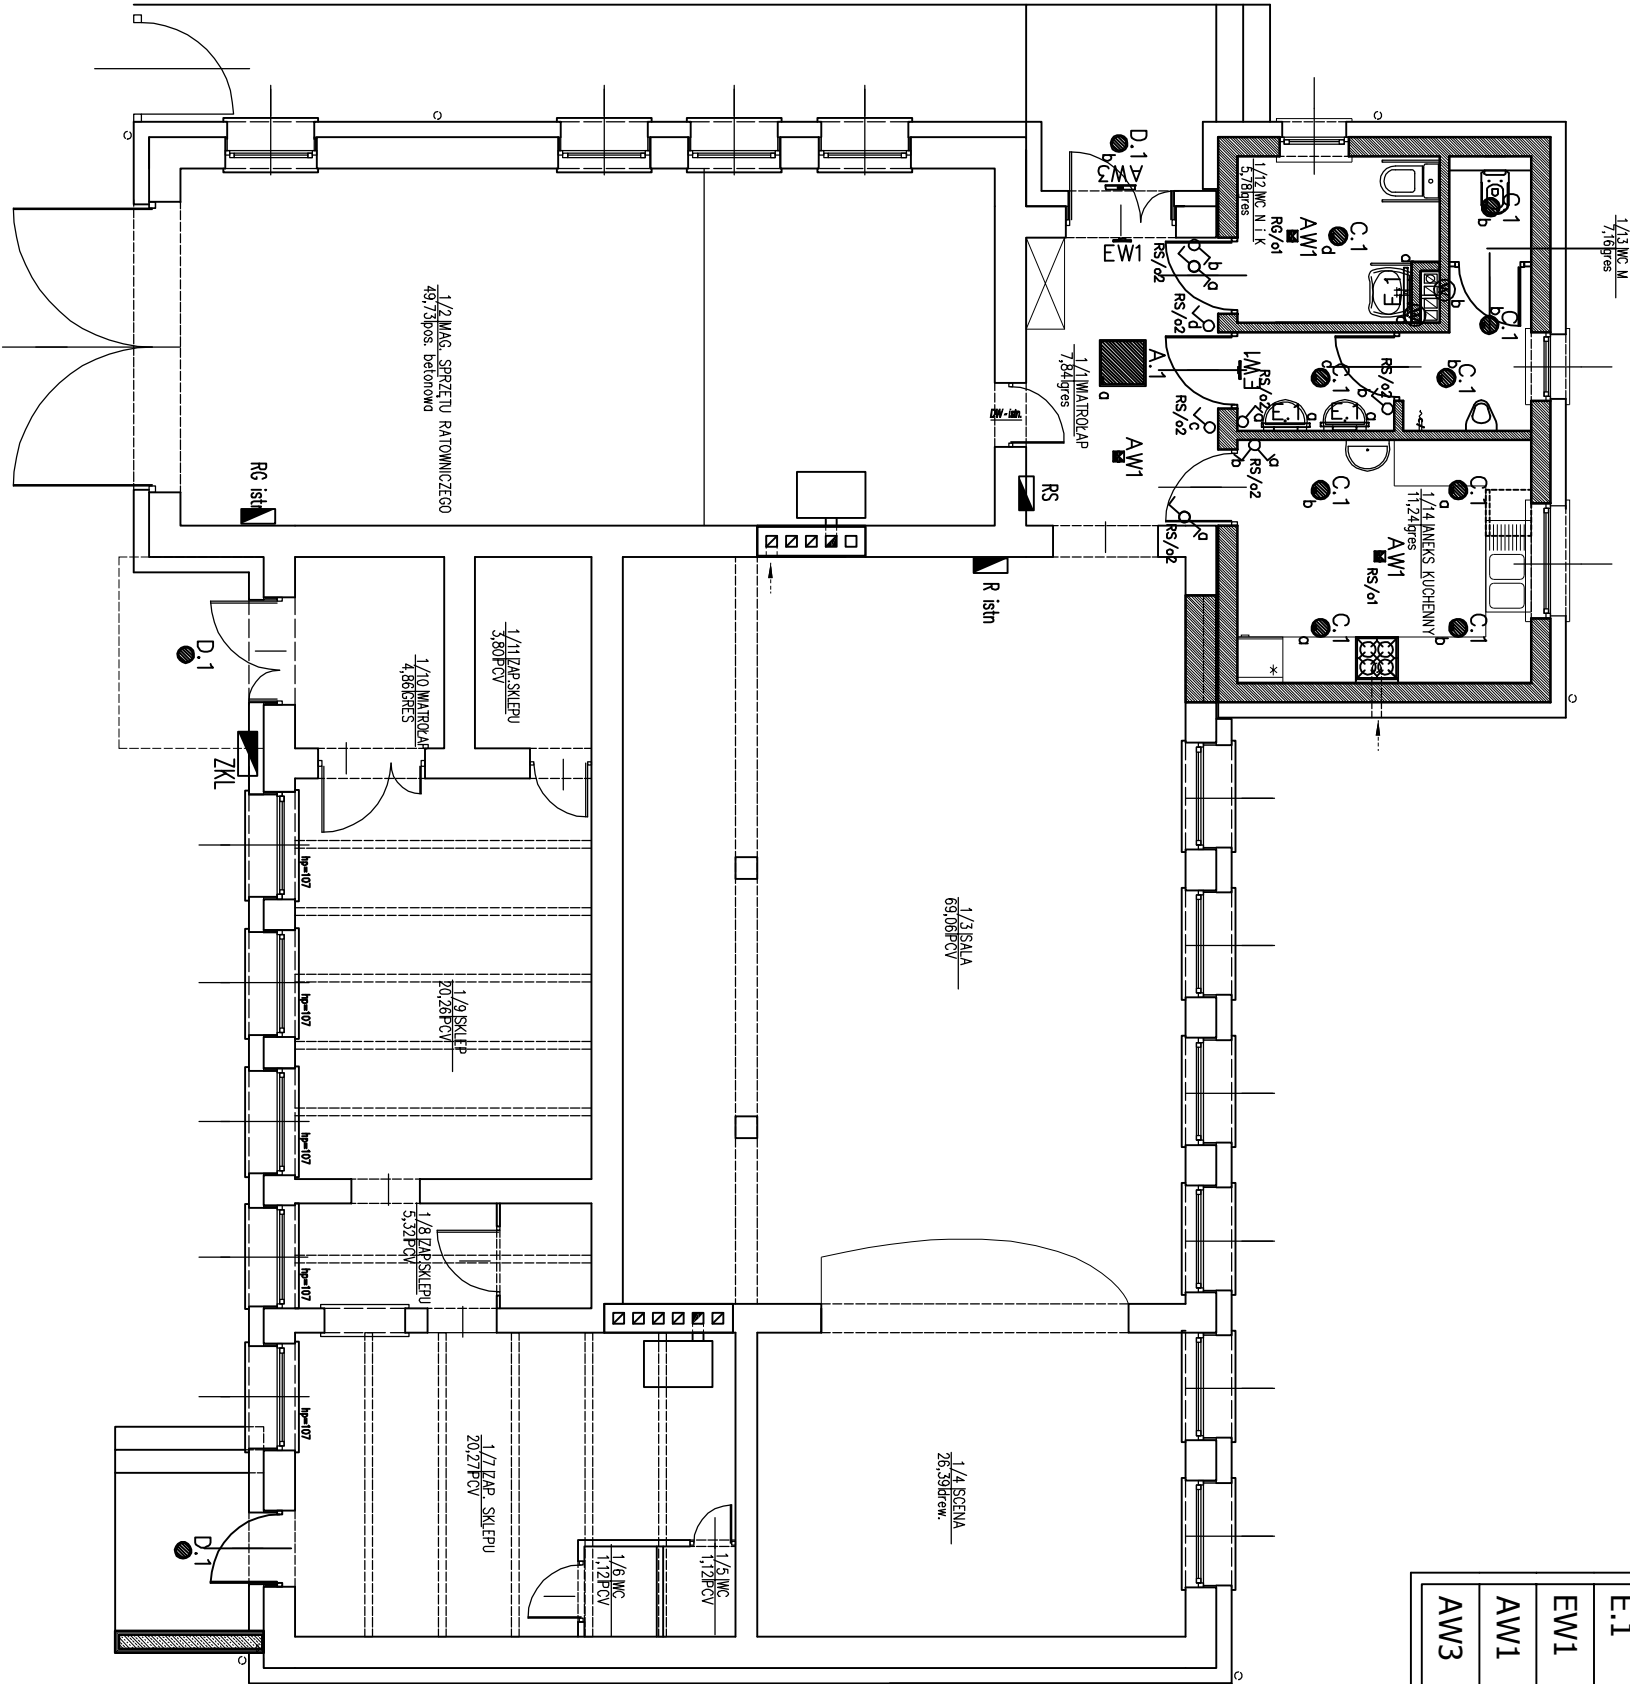

- Legenda:
- Łącznik jednołiniowy
 - Łącznik świecznikowy
 - Łącznik schodowy

Wentylator

PROWADZENIE INSTALACJI:
Instalacje elektryczne prowadzić w brzdach pod tynkiem
Instalacje oświetleniowe prowadzić przewodem YDYto 2/3/4/5x1,5.
Do wyłączników prowadzić przewody bez żyły niebieskiej i zielono-żółtej;
Łączniki na wys. 1,4m i w odległości 15cm od framugi.
Stosować puszki i ramki wielokrotne.

UWAGA:
Rozmieszczenie gniazd i opraw w pomieszczeniach biurowych należy traktować
jako propozycję – ich rozmieszczenie może być zmienione przez architekta
wewnętrz lub użytkownika.
Oprawy zewnętrzne zopdane za pomocą wyłącznika zmiernowego lub ręcznie z
rozdzielnicą

archi ineta				PRACOWNIA PROJEKTOWA Renata Anna Gwoździej	
PROJEKT		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, PRZEMIDZIANEJ DO REALIZACJI NA DZIAŁCE NR 59, OBRĘB DOROŻKI, GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		BE. SKALA NR RYS.	28.02.2017 1:100 E2
RYSUNEK		INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIE		PROJEKT WYKONAWCZY	
Inst. elektryczne		mgr inż. R. Żelazko		PDL/0071/POOE/12 PDL/IE/0043/09	
				podpis	

Projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.Nr24, poz. 83 z dn.04.02.1994r). Powielanie niniejszego rysunku w całości lub we fragmencie bez zgody autora projektu jest zabronione