


LEGENDA:

D1 — D2 – projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania


LEGENDA:

— – projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej

SCHEMAT WŁĄCZENIA PROJ. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO PROJEKTOWANEJ WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA STUDNI BETONOWEJ Z KRĘGÓW DN1200

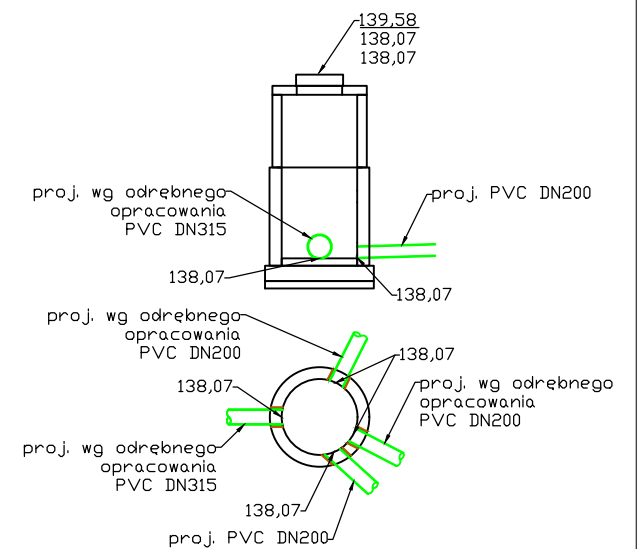

RYСУNEK POGLĄDOWY WYKOPU

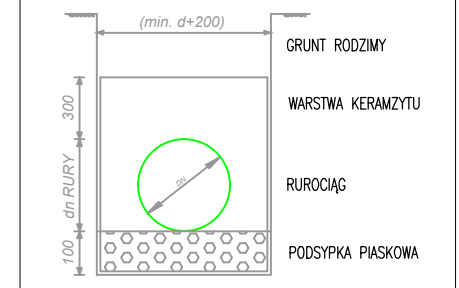

UWAGA:

- * PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POINFORMOWAĆ WSZYSTKICH GESTORÓW ISTNIEJĄCYCH SIECI O ZAMIERZENIU WYKONYWANIA ROBÓT
- * NA KAŻDYM PODEJŚCIU POD RYNNĘ SPUSTOWĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ OKOŁO 0,5m PONAD POZIOMEM TERENU
- * WSZYSTKIE RUROCIĄGI NALEŻY UKŁADAĆ METODĄ WYKOPOWĄ Z WYJĄTKIEM ODCINKÓW ZAZNACZONYCH NA PROFILU

		
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I ŚWIETLICY część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBRĘB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie		
Rys. nr D-02	PROFIL PRZYŁĄCZA ORAZ ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ	20.08.2018 1:100/500
b. sanitarna:	autor:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13
	współpraca:	inż. Wojciech Kostro
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		