
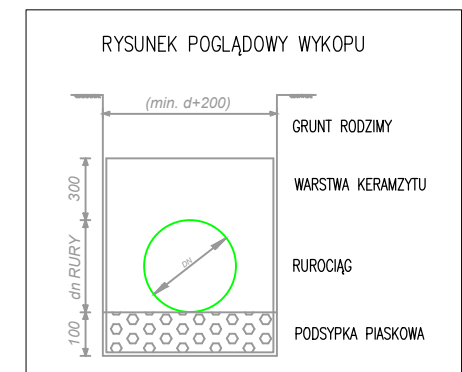


LEGENDA:

D1 — D2 – projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej

LEGENDA:

D2 — R1 – projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej wg odrębnego opracowania

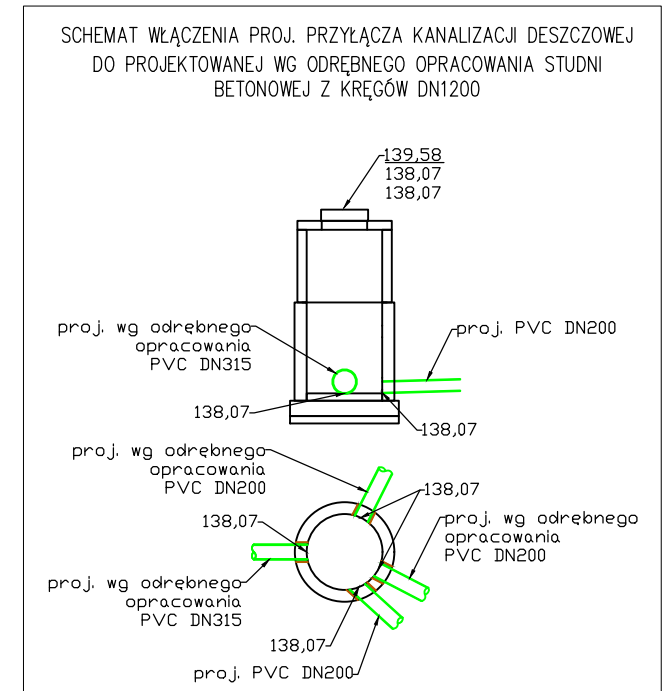

UWAGA:

- * PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY POINFORMOWAĆ WSZYSTKICH GESTORÓW ISTNIEJĄCYCH SIECI O ZAMIERZENIU WYKONYWANIA ROBÓT
- * NA KAŻDYM PODEJŚCIU POD RYNNĘ SPUSTOWĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ REWIZJĘ OKOŁO 0,5m PONAD POZIOMEM TERENU
- * PRZEWIERT/PRZECISK NALEŻY PROWADZIĆ W RURZE OSŁONOWEJ PE 100-RC dz315mm Z ZASTOSOWANIEM PŁÓŻ DYSTANSOWYCH ORAZ MANSZET
- * WSZYSTKIE RUROCIĄGI NALEŻY UKŁADAĆ METODĄ WYKOPOWĄ Z WYJĄTKIEM ODCINKÓW ZAZNACZONYCH NA PROFILU

		
BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA BUDYNKU OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO I ŚWIETLICY część działki nr geod. 222/227 położonej w Ignatkach-Osiedlu przy ul. Jeździeckiej 6, OBREB 0023 Księżyno-Kolonia, Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie		
Rys. nr D-02	PROFIL PRZYŁĄCZA K. DESZCZOWEJ	20.08.2018 1:100/500
b. sanitarna:	autor:	mgr inż. Bartosz Sowa nr upr. WAM/0131/POOS/13
	współpraca:	inż. Wojciech Kostro
DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE		