


UL. Zaciszna

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500

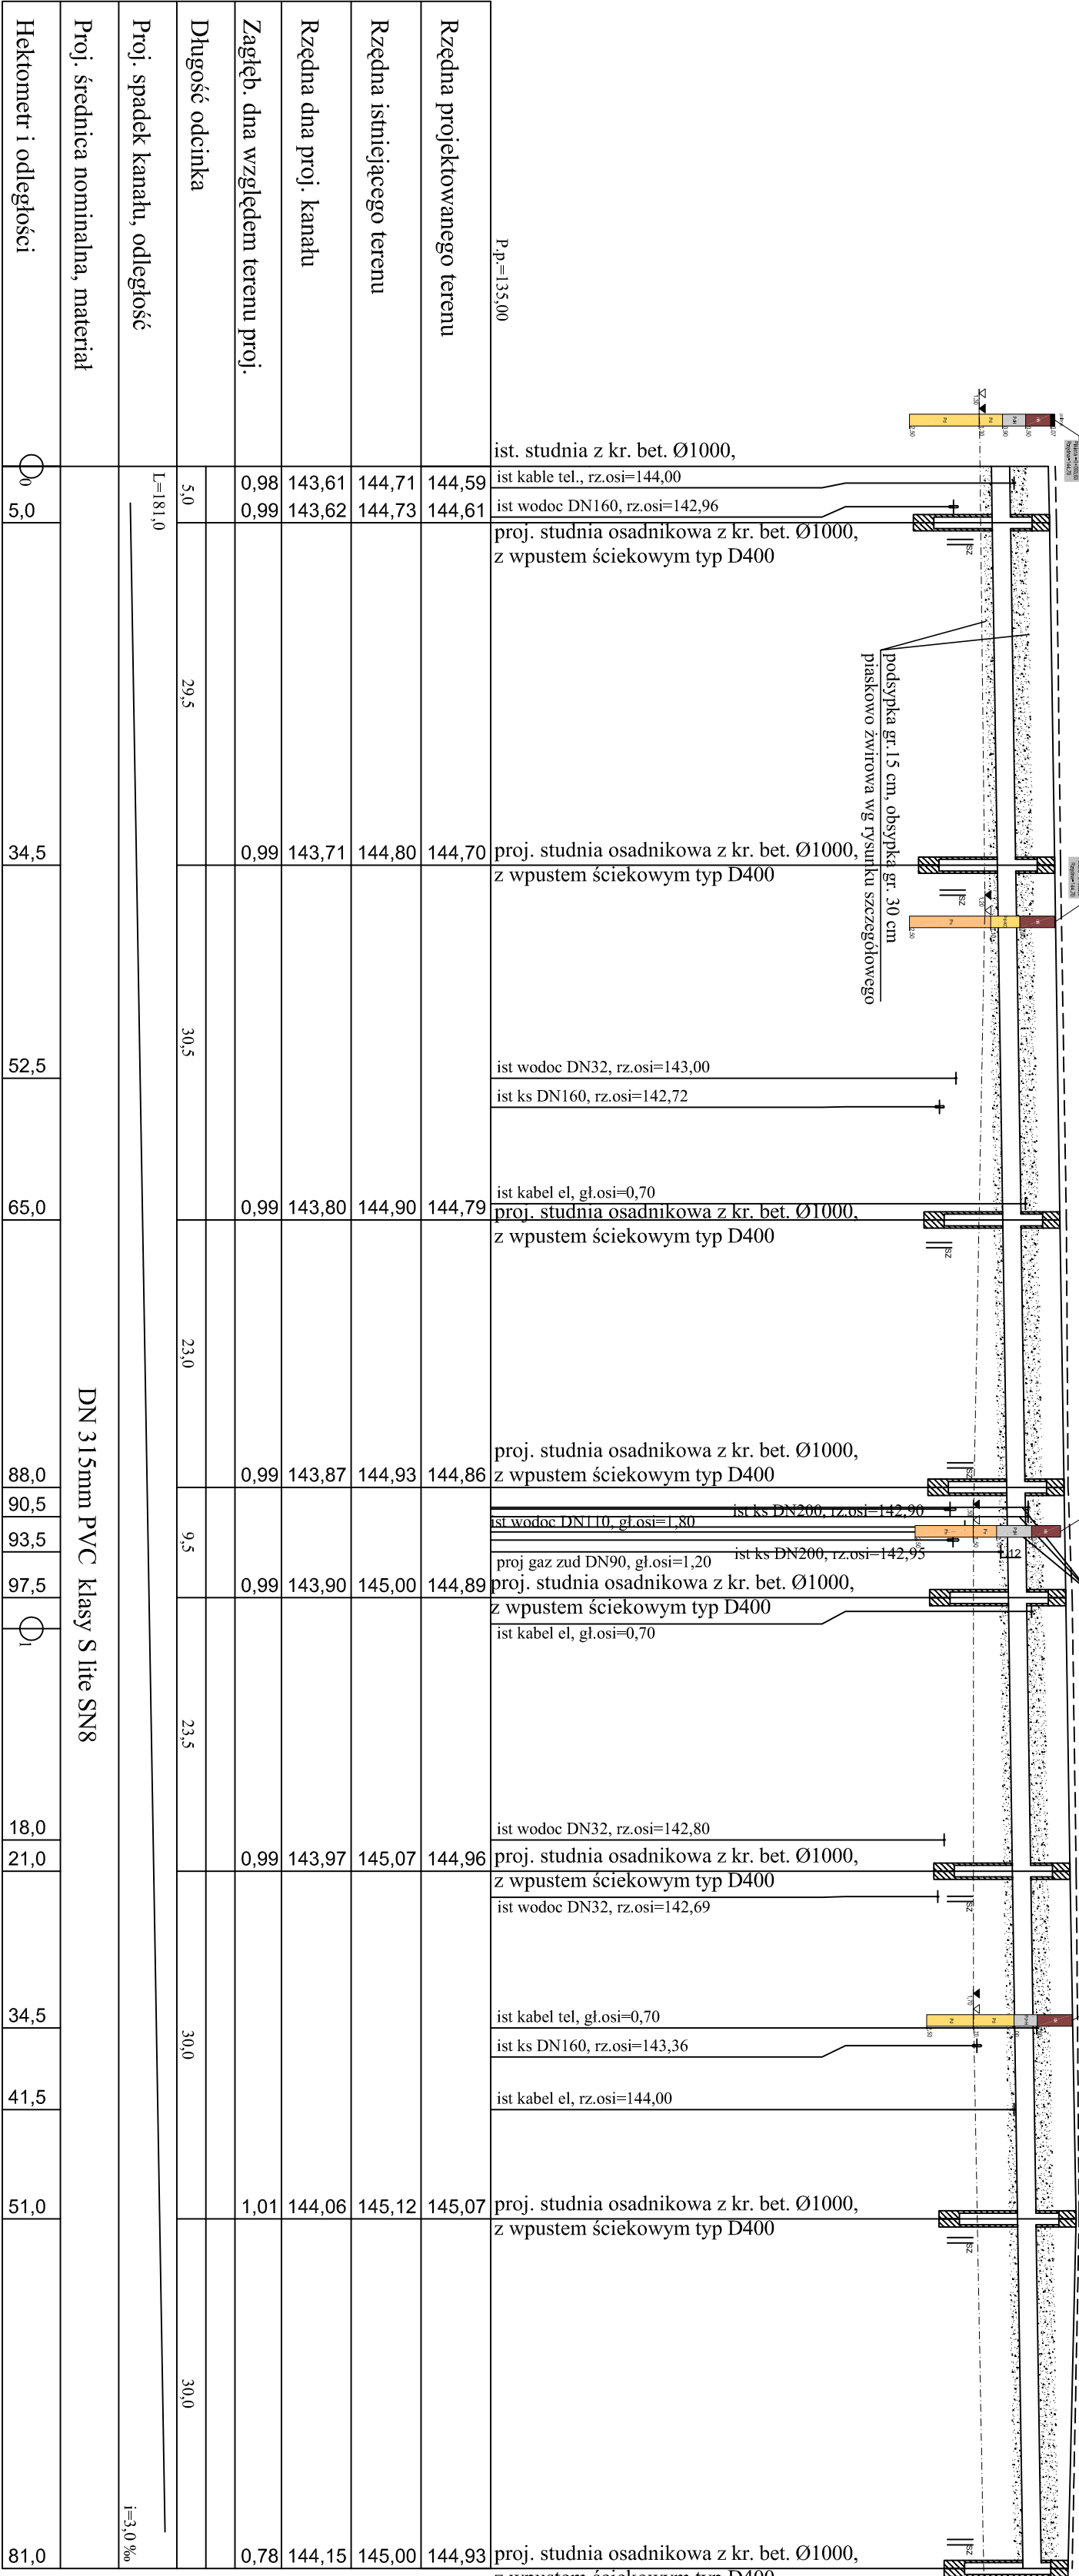

	IST	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
	5,0	34,5	52,5	65,0	88,0 90,5 93,5	97,5 Ø1	18,0 21,0	34,5 41,5	51,0 81,0

DN 315mm PVC klasy S lite SN8

Rzędna projektowanego terenu	144,59 144,61	144,70	144,79	144,86	144,89	144,96	145,07	145,07	144,93
Rzędna istniejącego terenu	144,71 144,73	144,80	144,90	144,93	145,00	145,07	145,12	145,06	144,15
Rzędna dna proj. kanalu	143,61 143,62	143,71	143,80	143,87	143,90	143,97	144,06	144,06	144,15
Zagłęb. dna względem terenu proj.	0,98 0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,01	1,01	0,78
Długość odcinka	5,0	29,5	30,5	23,0	9,5	23,5	30,0	30,0	
Proj. spadek kanalu, odległość	L=181,0 i=3,0‰								

Proj. średnica nominalna, materiał

Hekometr i odległości	5,0	34,5	52,5	65,0	88,0 90,5 93,5	97,5 Ø1	18,0 21,0	34,5 41,5	51,0 81,0
-----------------------	-----	------	------	------	----------------------	------------	--------------	--------------	--------------

<div>Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biuro@komimail.com biuro@komimail.pl tel./fax 85 74 20 117 tel. 85 811 09 09</div>			
Nazwa rysunku: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ		Skala: 1:100/500	
Inwestor: Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny		Data: XII.2018	
Obiekt: ul. Zaciszna w msc. Olmiony		Nr rysunku: 2	
Stadium: PW			
Branża/Projektant: SANITARNA Nr upr.:		Podpis:	
Projektant: mgr inż. Marta Walczyńska		PDL/0142/POOS/13	