




ul. Jaśminowa

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500

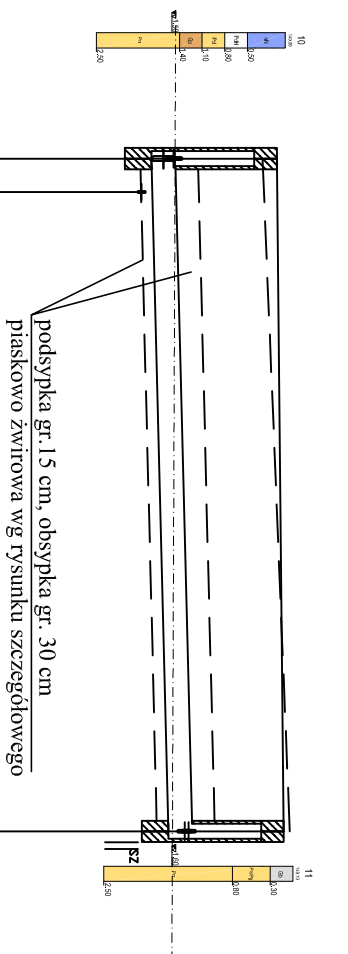

Rzędna projektowanego terenu	139,89		139,89
Rzędna istniejącego terenu	139,70		139,70
Rzędna dna proj. kanału	138,23		138,23
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,66		1,82
Długość odcinka		44,5	30,0
Proj. spadek kanału, odległość	L=44,5	L=30,0	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 315mm PVC klasy S lite SN8	DN 315mm PVC klasy S lite SN8	
Hektometr i odległości	0	0	30,0

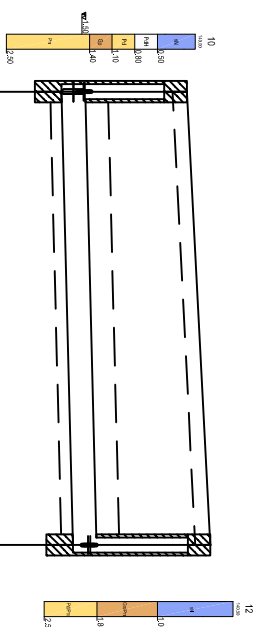

<p>PRACOWNIA PROJEKTOWA  KOMI Sp. z o.o.</p>		<p>Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 e-mail: biuro@komipj.pl, biuro@komipj.com tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09</p>	
Nazwa rysunku:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Skala:	1:100/500
Inwestor:	Gmina Tuchnowiec Kościelny ul. Ł. powa 10, 16-061 Tuchnowiec Kościelny	Data:	XII.2018
Obiekt:	ul. Jasińska w msc. Tuchnowiec Kościelny	Nr rysunku:	
Stadium:	PV		4
Branża/Projektant: SANITARNIA mgr inż. Marek Walczyński		Projektant: PDL/0142/POOS/13	Podpis: