


ul. Jaśminowa

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500

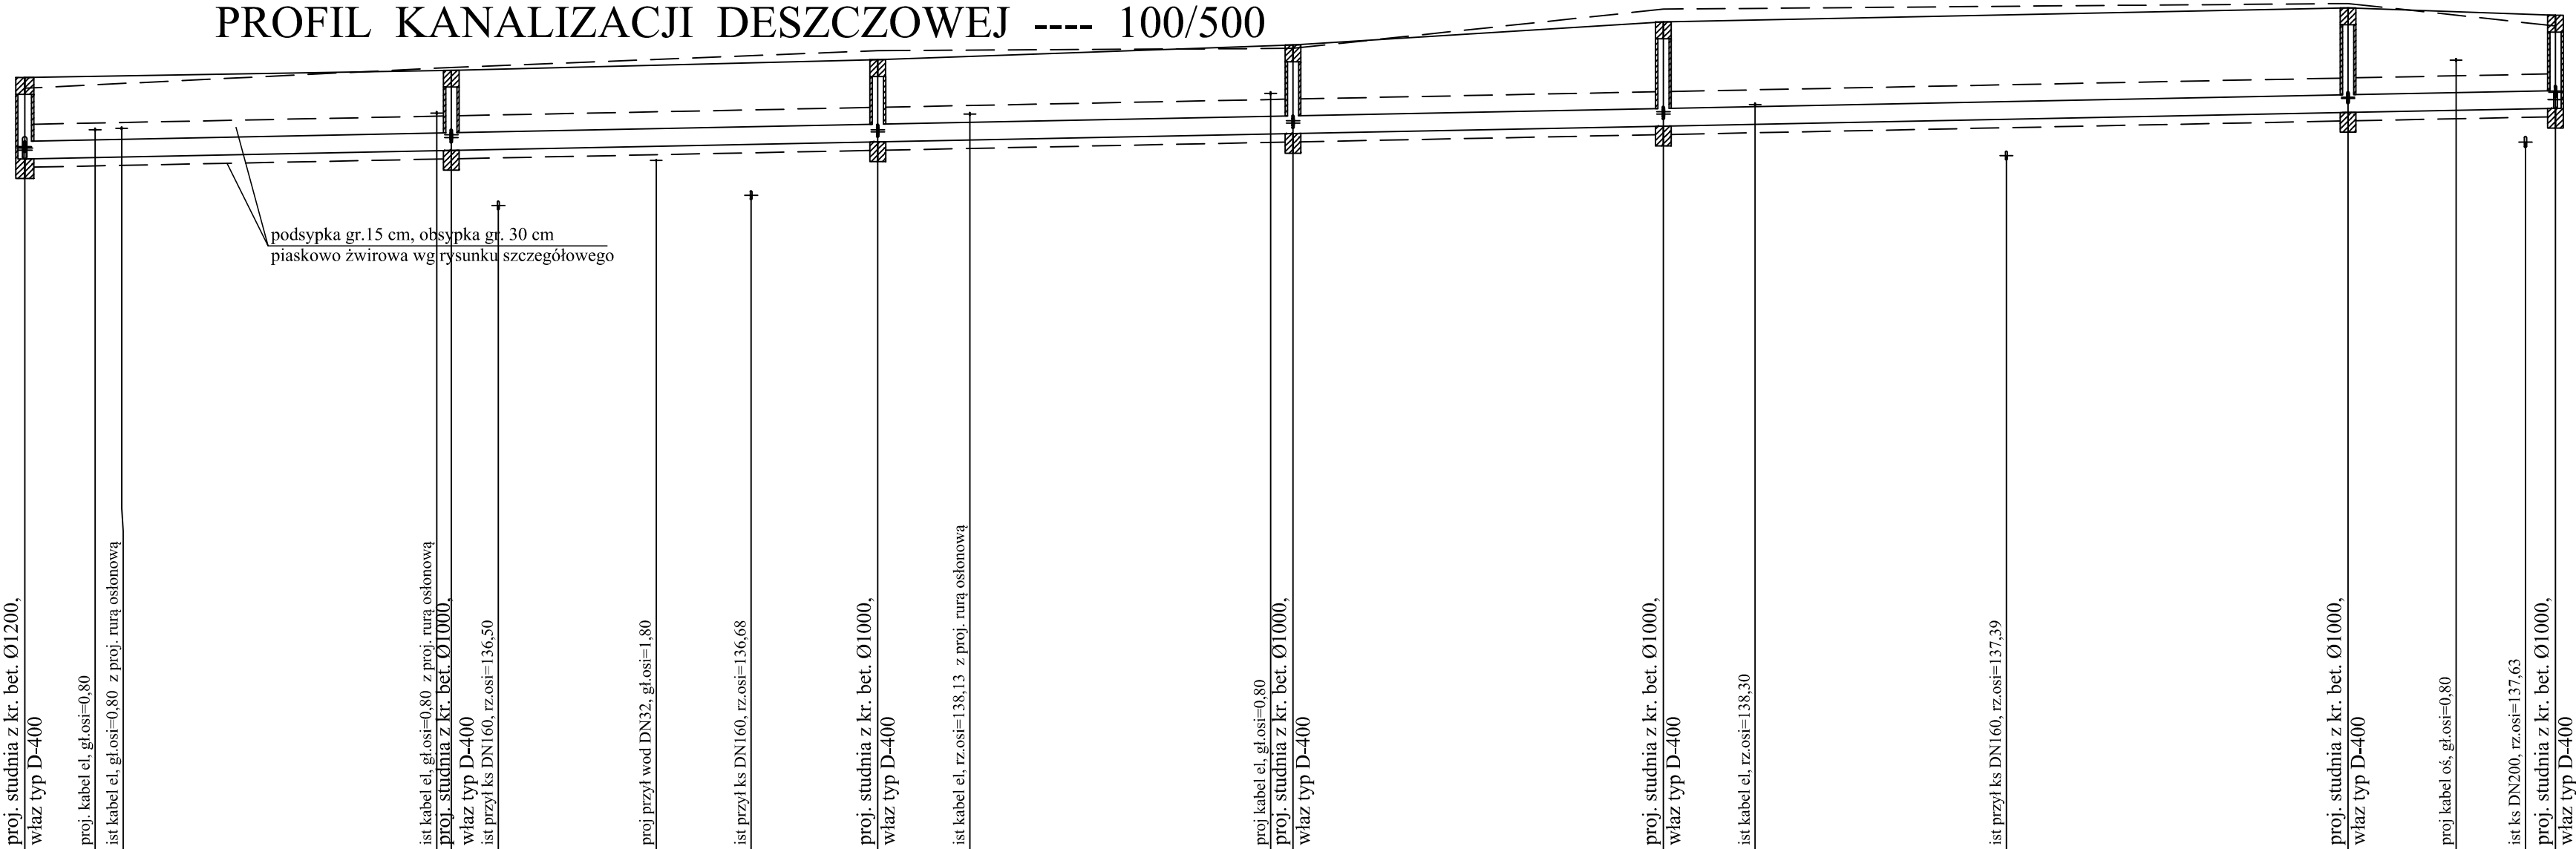

Rzędna projektowanego terenu	138,78	138,91	139,10	139,36	139,77	140,02	139,89
Rzędna istniejącego terenu	138,59	138,96	139,26	139,30	140,00	140,10	139,70
Rzędna dna proj. kanału	137,33	137,48	137,63	137,78	137,91	138,16	138,23
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,45	1,43	1,47	1,58	1,86	1,86	1,66
Długość odcinka	38,0	38,0	37,0	33,0	61,0	18,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=225,5						
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 315mm PVC klasy S lite SN8						
Hektometr i odległości	0	38,0	76,0	113,0	146,0	207,0	225,5

Nazwa węzła

DS

D7

D8

D9

D10

D11

D12

PRACOWNIA PROJEKTOWA  KOMI Sp. z o.o.		Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.157 email: biurokom@gmail.com biuro@kom.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09	
Nazwa rysunku:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Investor:	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny		
Obiekt:	ul. Jaśminowa w msc. Juchnowiec Kościelny		
Stadium:	PB	Skala: 1:100/500	
Data:		XI.2018	
Nr rysunku:		5/2	
Branża/Projektant:		Nr upr.:	Podpis:
SANITARNA mgr inż. Marta Walczyńska		Projektant: PDL/0142/POOS/13	