


ul. Jaśminowa

PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500

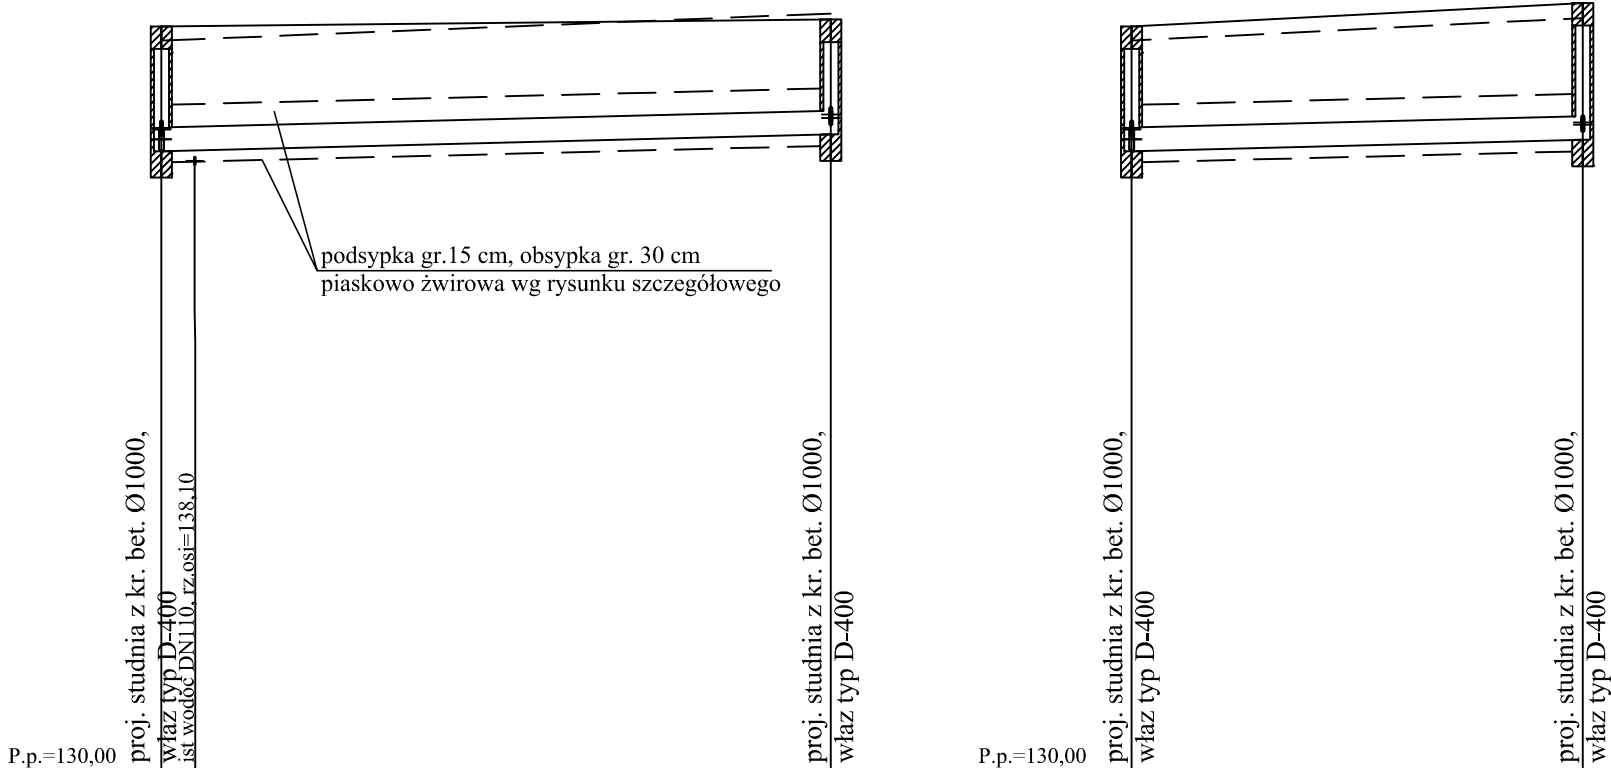

Rzędna projektowanego terenu	139,89	139,98
Rzędna istniejącego terenu	139,70	140,06
Rzędna dna proj. kanału	138,23	138,45
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,66	1,53
Długość odcinka	44,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=44,5 i=5,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 315mm PVC klasy S lite SN8	
Hektometr i odległości	0	44,5

Nazwa wężła

D12

D13

Rzędna projektowanego terenu	139,89	140,20
Rzędna istniejącego terenu	139,70	140,00
Rzędna dna proj. kanału	138,23	138,38
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,66	1,82
Długość odcinka	30,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=30,0 i=5,0 ‰	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 315mm PVC klasy S lite SN8	
Hektometr i odległości	0	30,0

D12

D14

PRACOWNIA PROJEKTOWA K O M I Sp. z o.o. 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.197 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net.pl tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 09		
Nazwa rysunku:	PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Skala: 1:100/500
Inwestor:	Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny	Data: XI.2018
Obiekt:	ul. Jaśminowa w msc. Juchnowiec Kościelny	Nr rysunku: 5/3
Stadium:	PB	
Branża/Projektant:	Nr upr.:	Podpis:
SANITARNA mgr inż. Marta Walczyńska	Projektant: PDL/0142/POOS/13	