


ul. Jaśminowa

# PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ---- 100/500

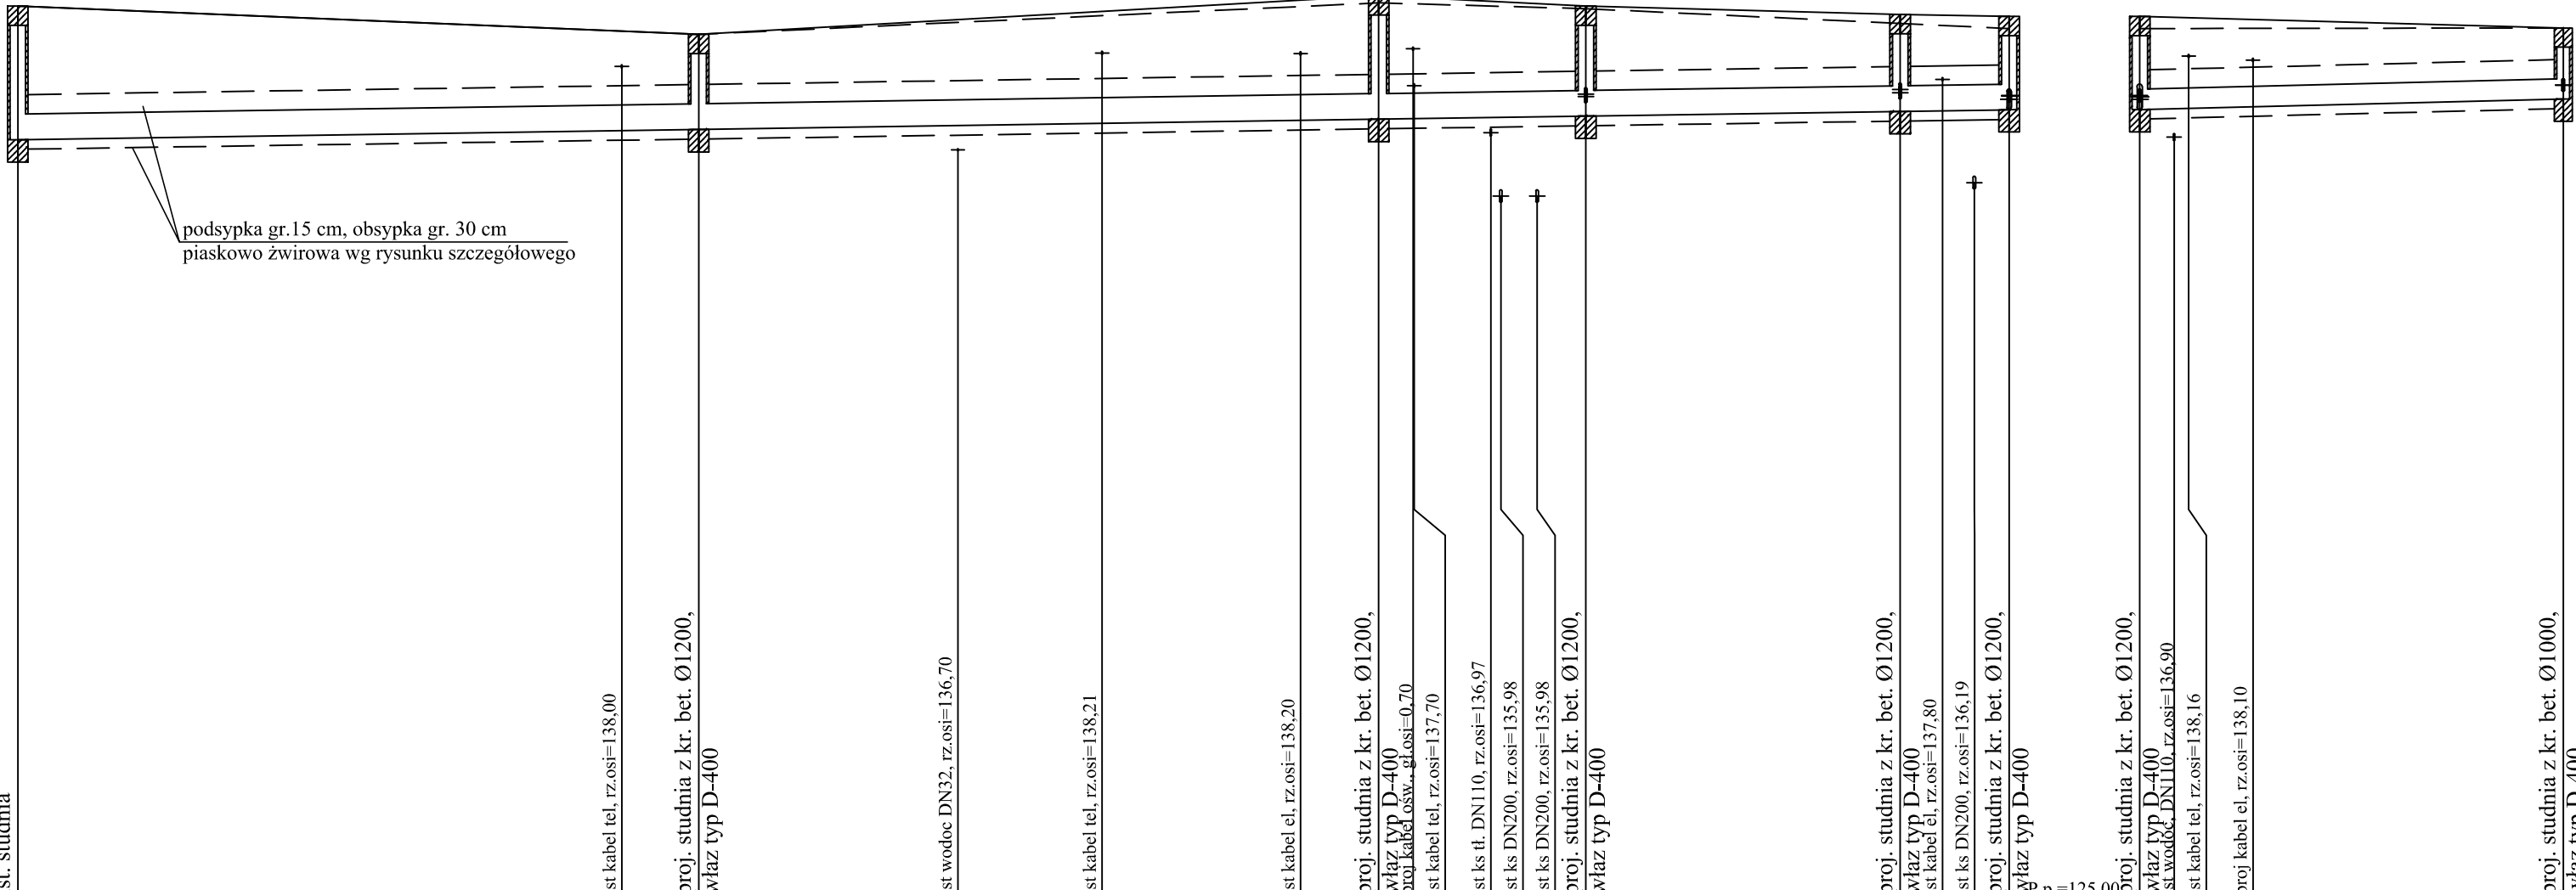

P.p.=125,00

Rzędna projektowanego terenu											139,10	138,94			138,81	138,78		
Rzędna istniejącego terenu	138,94					138,50					138,99		138,90		138,67		138,59	138,60
Rzędna dna proj. kanału	136,86					137,02					137,18		137,23		137,30		137,33	137,49
Zagłęb. dna względem terenu proj.	2,08					1,48					1,92		1,71		1,51		1,45	1,11
Długość odcinka	53,0					53,0					16,0			24,5			8,5	
Proj. spadek kanału, odległość	L=155,0 <div><div></div></div> i=3,0 ‰																	
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 400mm PVC klasy S lite SN8																	
Hektometr i odległości	0	47,0	53,0	73,0	84,5	100,0	106,0	110,0	114,5	118,5	122,0	126,5	130,0	134,5	138,0	141,5	145,0	148,5
			D1			D2					D3			D4			D5	

Rzędna projektowanego terenu					138,78
Rzędna istniejącego terenu	138,59			138,60	
Rzędna dna proj. kanału	137,33			137,49	
Zagłęb. dna względem terenu proj.	1,45			1,11	
Długość odcinka	33,0				
Proj. spadek kanału, odległość	L=33,0 <div><div></div></div> i=5,0 ‰				
Proj. średnica nominalna, materiał	DN 315mm PVC klasy S lite SN8				
Hektometr i odległości	0	2,5	9,0	33,0	
			D5	D6	

Nazwa węzła

IST

D1

D2

DS

D4

D3

12

126

PRACOWNIA PROJEKTOWA  <b>Sp. z o.o.</b>		Pracownia Projektowa <b>KOMI Sp. z o.o.</b> 15 - 274 Białystok, ul. Waszyngtona 24 m.15 email: biurokomi@gmail.com biuro@komi.net tel./fax 85 74 20 117, tel. 85 811 09 00	
Nazwa rysunku: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ			
Inwestor:		Gmina Juchnowiec Kościelny ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny	
Objekt:		ul. Jaśminowa w msc. Juchnowiec Kościelny	
Stadium:		PB	
Branoza/Projektant:		Nr upr.:	Podpis:
SANITARN mer inż. Marta Waleczyńska		Projektant: PDJ./0142/POOS/1	