



ZŁĄCZE ZASILAJĄCO-POMIAROWE

SZAFKA STERUJĄCA OŚWIETLENIEM ULICZNYM

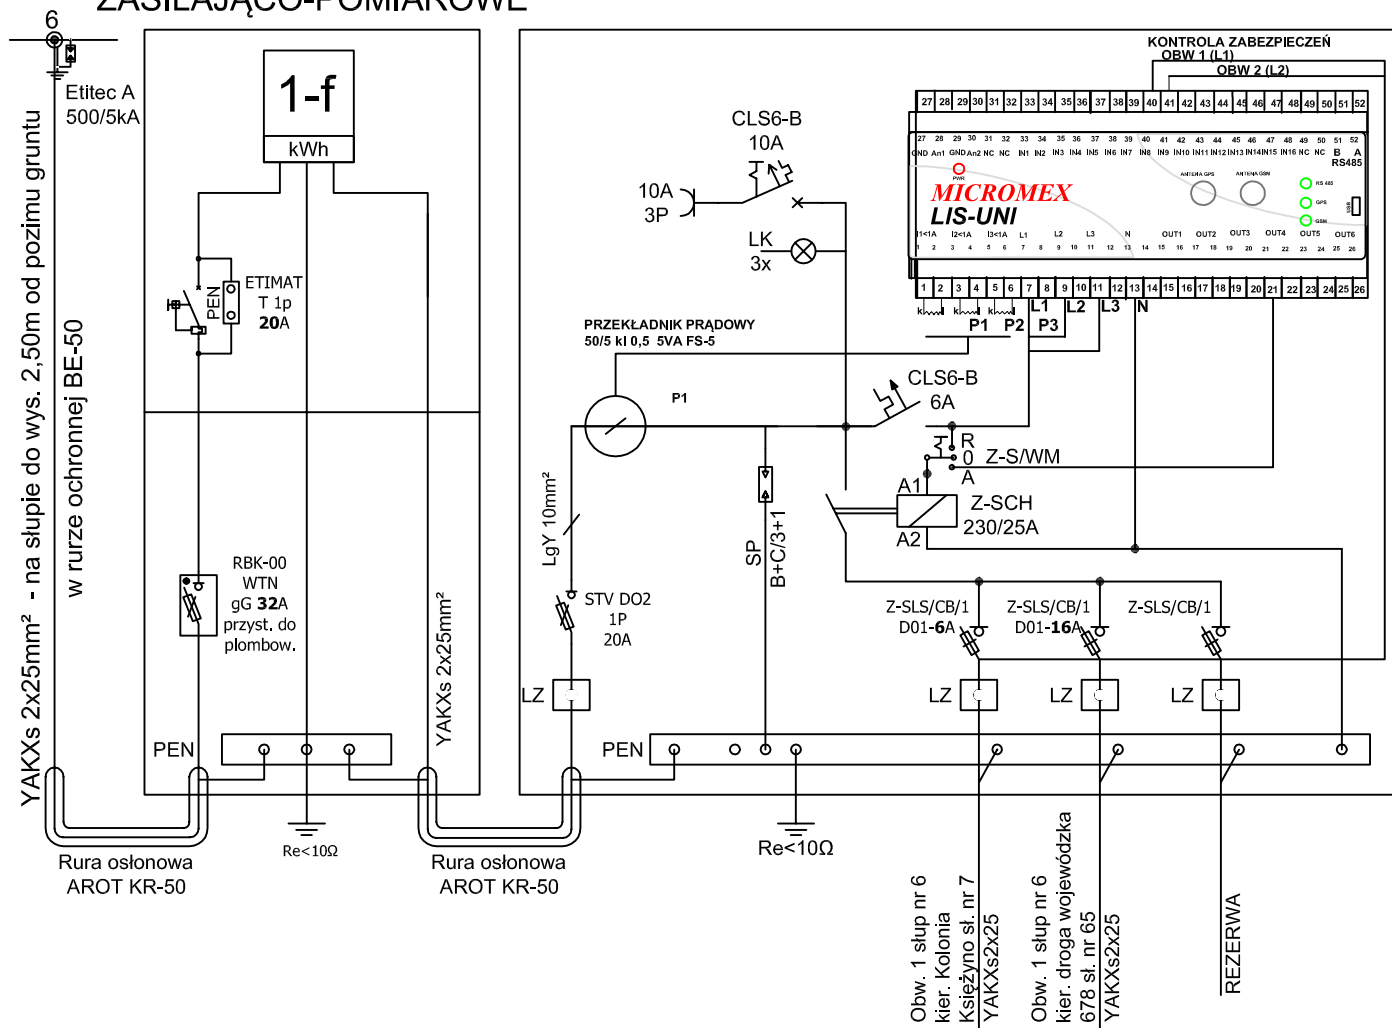

Pi = 3 849,2W

Ochrona od porażeń:
"Samoczynne wyłączenie
zasilania w układzie TN-C"

| | | |
|--------------|---|------------------------|
| Wykonawca: |  CENTRUM ZAOPATRZENIA ENERGETYKI ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom ul. Toruńska 9 NIP 948-22-41-384 tel. (048) 360 83 44, fax (048) 331 40 23 | Branża: Elektryczna |
| Inwestor: | GMINA Juchnowiec Kościelny 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa 10 | Data: 09.2016r |
| Temat: | Modernizacja punktów sterowania oświetleniem ulicznym na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny | Podz.: |
| Nazwa rys.: | Schemat zestawu pomiarowego ZK-P i szafki sterowania oświetleniem ulicznym SO zasilanych ze ST Horodniany nr 11-882 | Nr rys.: 3 |
| Projektował: | mgr inż. Jerzy Koziński RA 84/85 | Podpis: |