
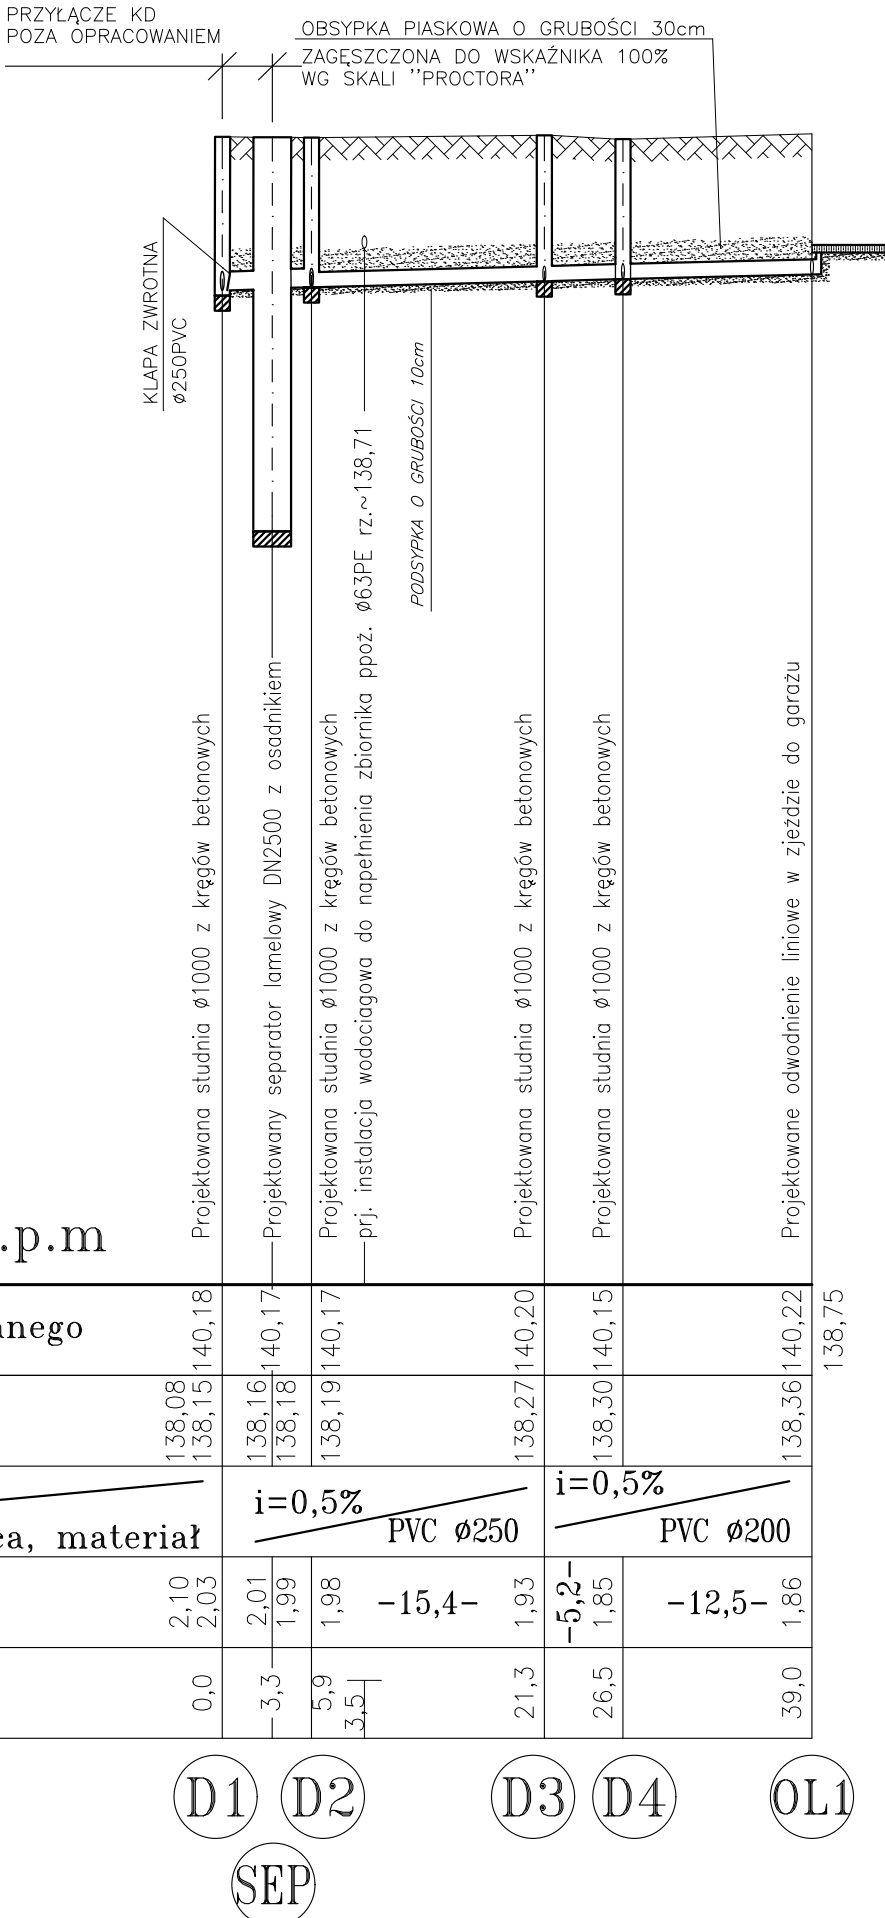


Rzędna terenu projektowanego	138,08 138,15 140,18
Rzędna dna kanału	138,16 140,17 138,18 138,19 140,17
Spadki	i=0,5% PVC ø250
Zagłębienie, długości	2,10 2,03 -3,3 2,01 1,99 -15,4- 5,9 3,5
Odległości	0,0 21,3 5,2- 26,5 -12,5- 39,0

P.P. 125,00m n.p.m



i=1%	PVC ø200
0,0	1,95
-1,0	1,84
2,0	1,82

D4 T1 WD1

i=1%	PVC ø200
0,0	1,44
1,0	1,42

T1 WD2

i=0,5%	PVC ø200
0,0	1,93
-10,4-	1,59

D3 KD1

i=1%	PVC ø200
0,0	1,98
-1,2	1,95
2,2	1,93

D2 T2 WD3

i=1%	PVC ø200
0,0	1,95
1,0	1,93

T2 WD4

i=0,5%	PVC ø200
0,0	1,90
1,87	-23,3-
23,3	1,93
5,2	-13,7-
37,0	1,71
48,5	-11,5-

D5 D6 D7 WD5

i=0,5%	PVC ø200
0,0	1,93
2,5	1,95

D6 KD2

Investor :	GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY, ul. LIPOWA, 1016-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		
Nazwa i adres Obiektu budowlanego	BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ I BUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W JUCHNOWCU KOŚCIELNYM PRZY UL. JASMINOWEJ NA DZIAŁCE O NR GEOD. 54/2, W OBRĘBIE JUCHNOWIEC KOŚCIELNY		Data 15.05.2020r.
Tytuł Rysunku	Profil doziemnej instalacji KD		Nr rys. S-3
Jednostka projektowa:	ATELIER >> ZETTA << ul.Suroska 2/11, 15-422 Białystok, tel: 85 742 49 49, fax: 85 742 43 69, e-mail: zetta@zetta.com.pl		
Autor	mgr inż. Maciej Sawicki	BL/22/00 PDL/IS/1322/01	
Sprawdził	mgr inż. Barbara Wojsław	BL/146/88 PDL/IS/1671/01	
PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE			