


proj. SD-1

schemat poglądowy szafki do 1 obw. odejściowy

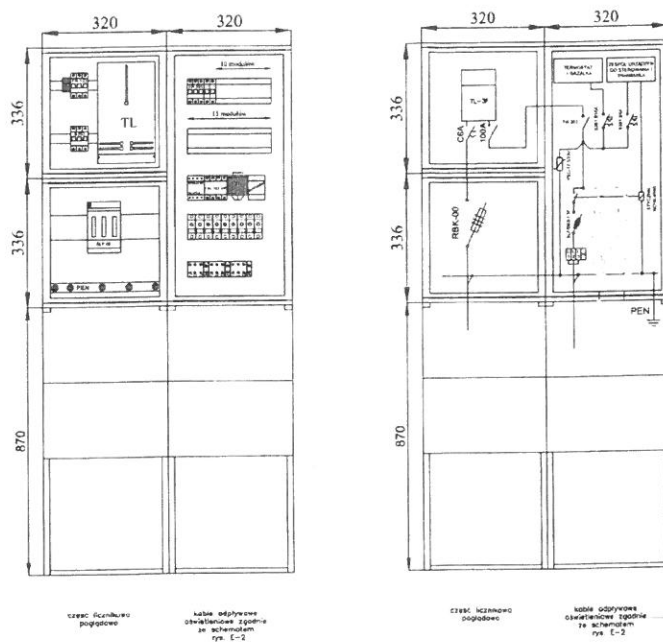


Etap (cz.) 1

UWAGI:

1. Szafa oświetleniowa wykonana z obudów (z fundamentem) z tworzywa sztucznego o parametrach określonych w programie Funkcjonalno - użytkowym obowiązującym w Gminie Juchnowiec Kościelny.
2. Wkładki bezpiecznikowe w obwodach odejściowych należy zainstalować zgodnie ze schematem zasilania.
3. Rozłączniki bezpiecznikowe zaprojektowano STV produkcji ETI.
4. Przed przystąpieniem do wykonania szafki jej szczegółowe wyposażenie należy potwierdzić w Gminie Juchnowiec Kościelny.
5. Zamek w drzwiach szafy oświetleniowej przystosować do montażu wkładki patentowej stosowanej przez miejscowy Rejon Energetyczny Białystok Teren PGE Dystrybucja SA. Oddział Białystok.

schemat poglądowy szafki do 3 obw. odejściowych

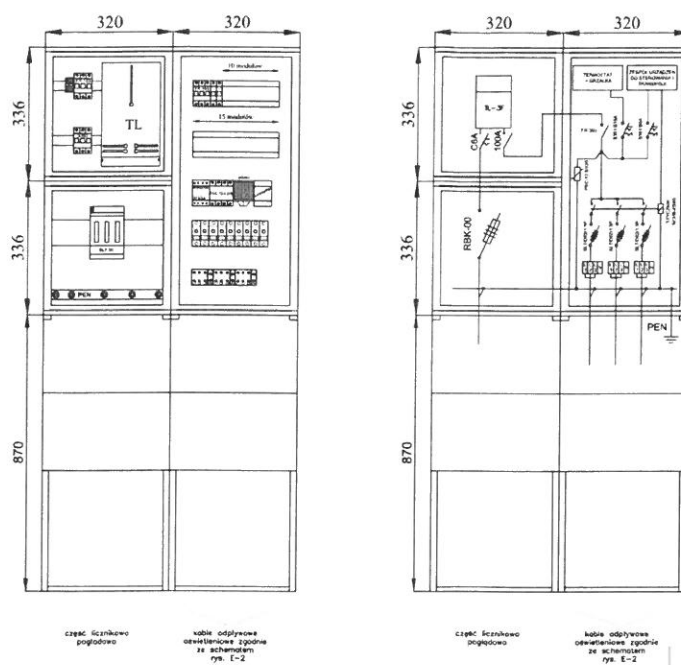


UWAGI:

1. Szafę oświetleniową wykonać z obudów (z fundamentem) z tworzywa sztucznego o parametrach określonych w programie Funkcjonalno – użytkowym obowiązującym w Gminie Juchnowiec Kościelny
2. Wkładki bezpiecznikowe w obwodach odejściowych należy zainstalować zgodnie ze schematem zasilania.
3. Rozłączniki bezpiecznikowe zaprojektowano STV produkcji ETI.
4. Przed przystąpieniem do wykonania szafki jej szczegółowe wyposażenie należy potwierdzić w Gminie Juchnowiec Kościelny
5. Zamek w dzwiczkach szafy oświetleniowej przystosować do montażu wkładki patentowej stosowanej przez miejscowy Rejon Energetyczny Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

Styś 16.12

schemat poglądowy szafki do 3 obw. odciesciowych

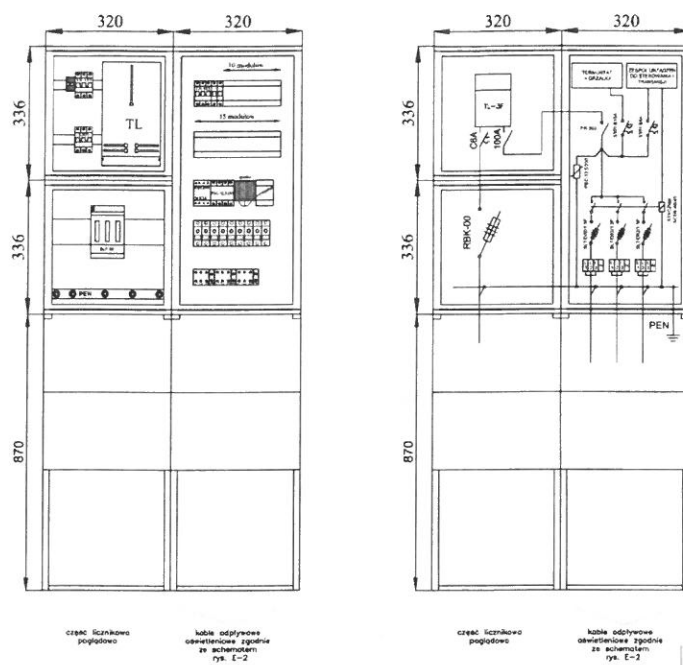


UWAGI:

1. Szafę oświetleniową wykonać z obudów (z fundamentem) z tworzywa sztucznego o parametrach określonych w programie funkcjonalnym – użytkowym obowiązującym w Gminie Juchnowiec Kościelny.
2. Wkładki bezpiecznikowe w obwodach odciesciowych należy zainstalować zgodnie ze schematem zasilania.
3. Rozłączniki bezpiecznikowe zaprojektowano STV produkcji ETI.
4. Przed przystąpieniem do wykonania szafki jej szczegółowe wyposażenie należy potwierdzić w Gminie Juchnowiec Kościelny.
5. Zamek w drzwiach szafy oświetleniowej przystosować do montażu wkładki patentowej stosowanej przez miejscowy Rejon Energetyczny Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok.

Arp 101 3

schemat poglądowy szafki do 3 obw. odejściowych

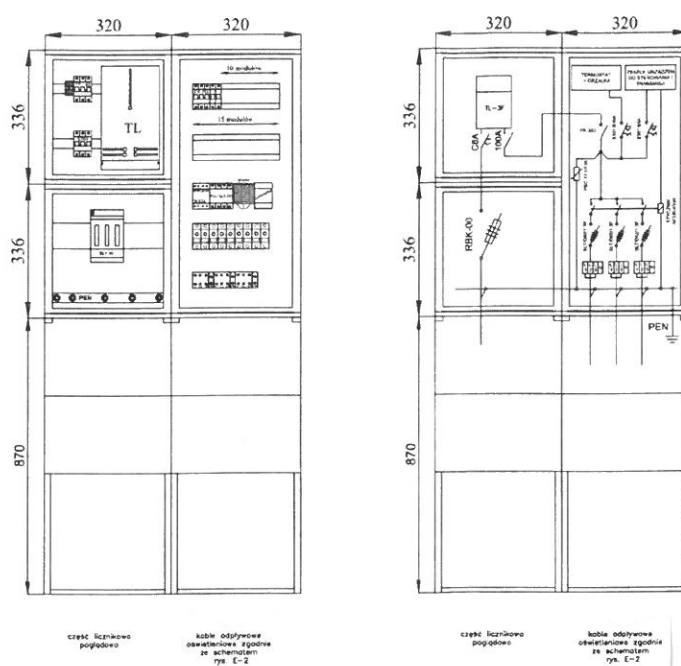

UWAGI:

1. Szafę oświetleniową wykonać z obudów (z fundamentem) z tworzywa sztucznego o parametrach określonych w programie Funkcjonalna - użytkowym obowiązującym w Gminie Juchnowiec Kościelny
2. Wkładki bezpiecznikowe w obwodach odejściowych należy zainstalować zgodnie ze schematem zasilania.
3. Rozłączniki bezpiecznikowe zaprojektowano STV produkcji ETI.
4. Przed przystąpieniem do wykonania szafki jej szczegółowe wyposażenie należy potwierdzić w Gminie Juchnowiec Kościelny
5. Zamek w drzwiach szafy oświetleniowej przystosować do montażu wkładki patentowej stosowanej przez miejscowy Rejon Energetyczny Białystok Teren PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok