

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

data opracowania mapy: 28.04.2018
ark. mapy zas. 8.192.14.06.3 (2,4); 8.192.14.11.1 (2,2,2,1)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej:
Nr Pracy: 1052/018
ODGI.4320.807.2018

Miejscowość: Olmąty
Jednostka ewidencyjna: Juchnowiec Kościelny
Obręb ewidencyjny: Olmąty

SKALA MAPY: 1:500


Nazwa układu współrzędnych: KRONSZTADT 60

Oznaczenie i informacje o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Nie badano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który jest ujemny w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:
Teren zakreślony Q Q Q

Nie wykazuje się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopięcia obowiązku inwentaryzacji powojennej

INFORMACJA O PUNKTACH OŚNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA:
Nr punktu: 1039
Punkt zlokalizowany na działce 370 w sąsiedztwie działki 178/28

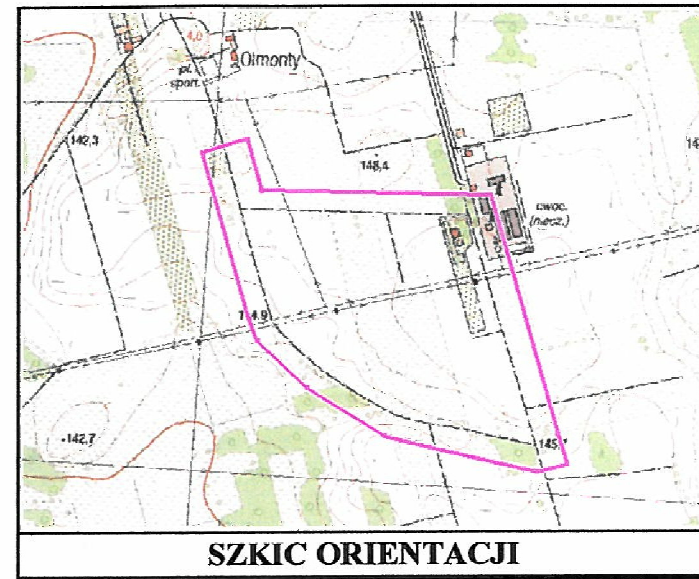

Podpisano się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów powojennych: zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ prowadzący: STAROSTA POWIATU BIAŁOSTOCKIEGO

Identyfikator ewidencji: 2002.2018.2036

Data wpisu operatu: 2018-04-13

Nazwa / imię i nazwisko osoby, która podpisała operat: inż. Anna Małysz

Imię i nazwisko osoby, która podpisała operat: inż. Anna Małysz

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Arkusz 2 (2)

data opracowania mapy: 07.03.2018
ark. mapy zas. 8.192.14.06.3 (2,4); 8.192.14.11.1 (2,2,2,1)

Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej:
Nr Pracy: 37/2018
ODGI.4320.807.2018

Miejscowość: Olmąty
Jednostka ewidencyjna: Juchnowiec Kościelny
Obręb ewidencyjny: Olmąty

SKALA MAPY: 1:500

Nazwa układu współrzędnych: KRONSZTADT 60

Oznaczenie i informacje o skutkach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji:
Nie badano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który jest ujemny w bazie danych ewidencji gruntów i budynków:
Teren zakreślony Q Q Q

Nie wykazuje się istnienia w terenie innych urządzeń podziemnych, o których brak informacji wynika z zasobów historycznych lub niedopięcia obowiązku inwentaryzacji powojennej

INFORMACJA O PUNKTACH OŚNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA:
Nr punktu: 1039
Punkt zlokalizowany na działce 370 w sąsiedztwie działki 178/28

Niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej, która odbyła się dnia 22.02.2018 r. w Biurowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku przy ul. Michalczaka 3

Liczebność udziału w projekcie: 896/2018

inż. Jacek Banaszkowski
PRZEWODNICZĄCY
NARADY KOORDYNACYJNYCH

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Juchnowcu Kościelnym
z siedzibą w Księżynie
Księżyno, ul. Alberta 2, 16-001 Kleosin
tel./fax 85 744 12 69, REG. 363356490
tel. 85 850 10 88

UZGODNIŁO Z WAGAMI
NA ARKUSZU NR 1/4

Inspektor d/s technicznych
Czemił Damian Czemił
ZGK Juchnowiec K.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Jacek Banaszkowski
ul. Księżyno 2, 16-001 Kleosin
Białystok, dnia 30.08.2018 r.
Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy
o podległości i nadzorem
nadzoru nad budownictwem
bez uwag

UZGODNIENIE

PGE Dystrybucja S.A. uzgadnia zabezpieczenie linii SN i nN przy skrzyżowaniu lub zbliżeniu z wodociągami i kanalizacją.

1. W miejscach skrzyżowania zabezpieczyć przepustami, dla kabla SN 20 kV 110 mm koloru czerwonego, dla kabla nN 0,7 m podł. szupa.

2. Prace ziemne w odległości 1,5 m od kabli i szupów energetycznych prowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego Białystok, ul. Księżyno 2, 16-001 Kleosin.

3. Wykonanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych powinno być poprzedzone briefem kierownika budowy bezpiecznej odległości i sposobu wykonywania tych robót.

4. Po wykonaniu prac ziemnych zabezpieczenie zostało do odbioru przez uprawnionego pracownika Rejonu Energetycznego Białystok, ul. Księżyno 2, 16-001 Kleosin.


5. Dostarczyć do Rejonu Energetycznego Białystok, ul. Księżyno 2, 16-001 Kleosin, inwentaryzację z naniesionymi przepustami.

6. Miejsca robót należy zabezpieczyć napisami ostrzegawczymi i ogrodzić.

7. Wszelkie prace ziemne finansowane i wykonane w przewidywanym czasie przez PGE Dystrybucja S.A. po podpisaniu inwestycji podstawowej.

8. Prace prowadzić zgodnie z załącznikiem nr 1. Zasady prowadzenia prac budowlanych w pobliżu linii energetycznych.

mgr inż. Jacek Banaszkowski
ul. Księżyno 2, 16-001 Kleosin
Białystok, dnia 30.08.2018 r.

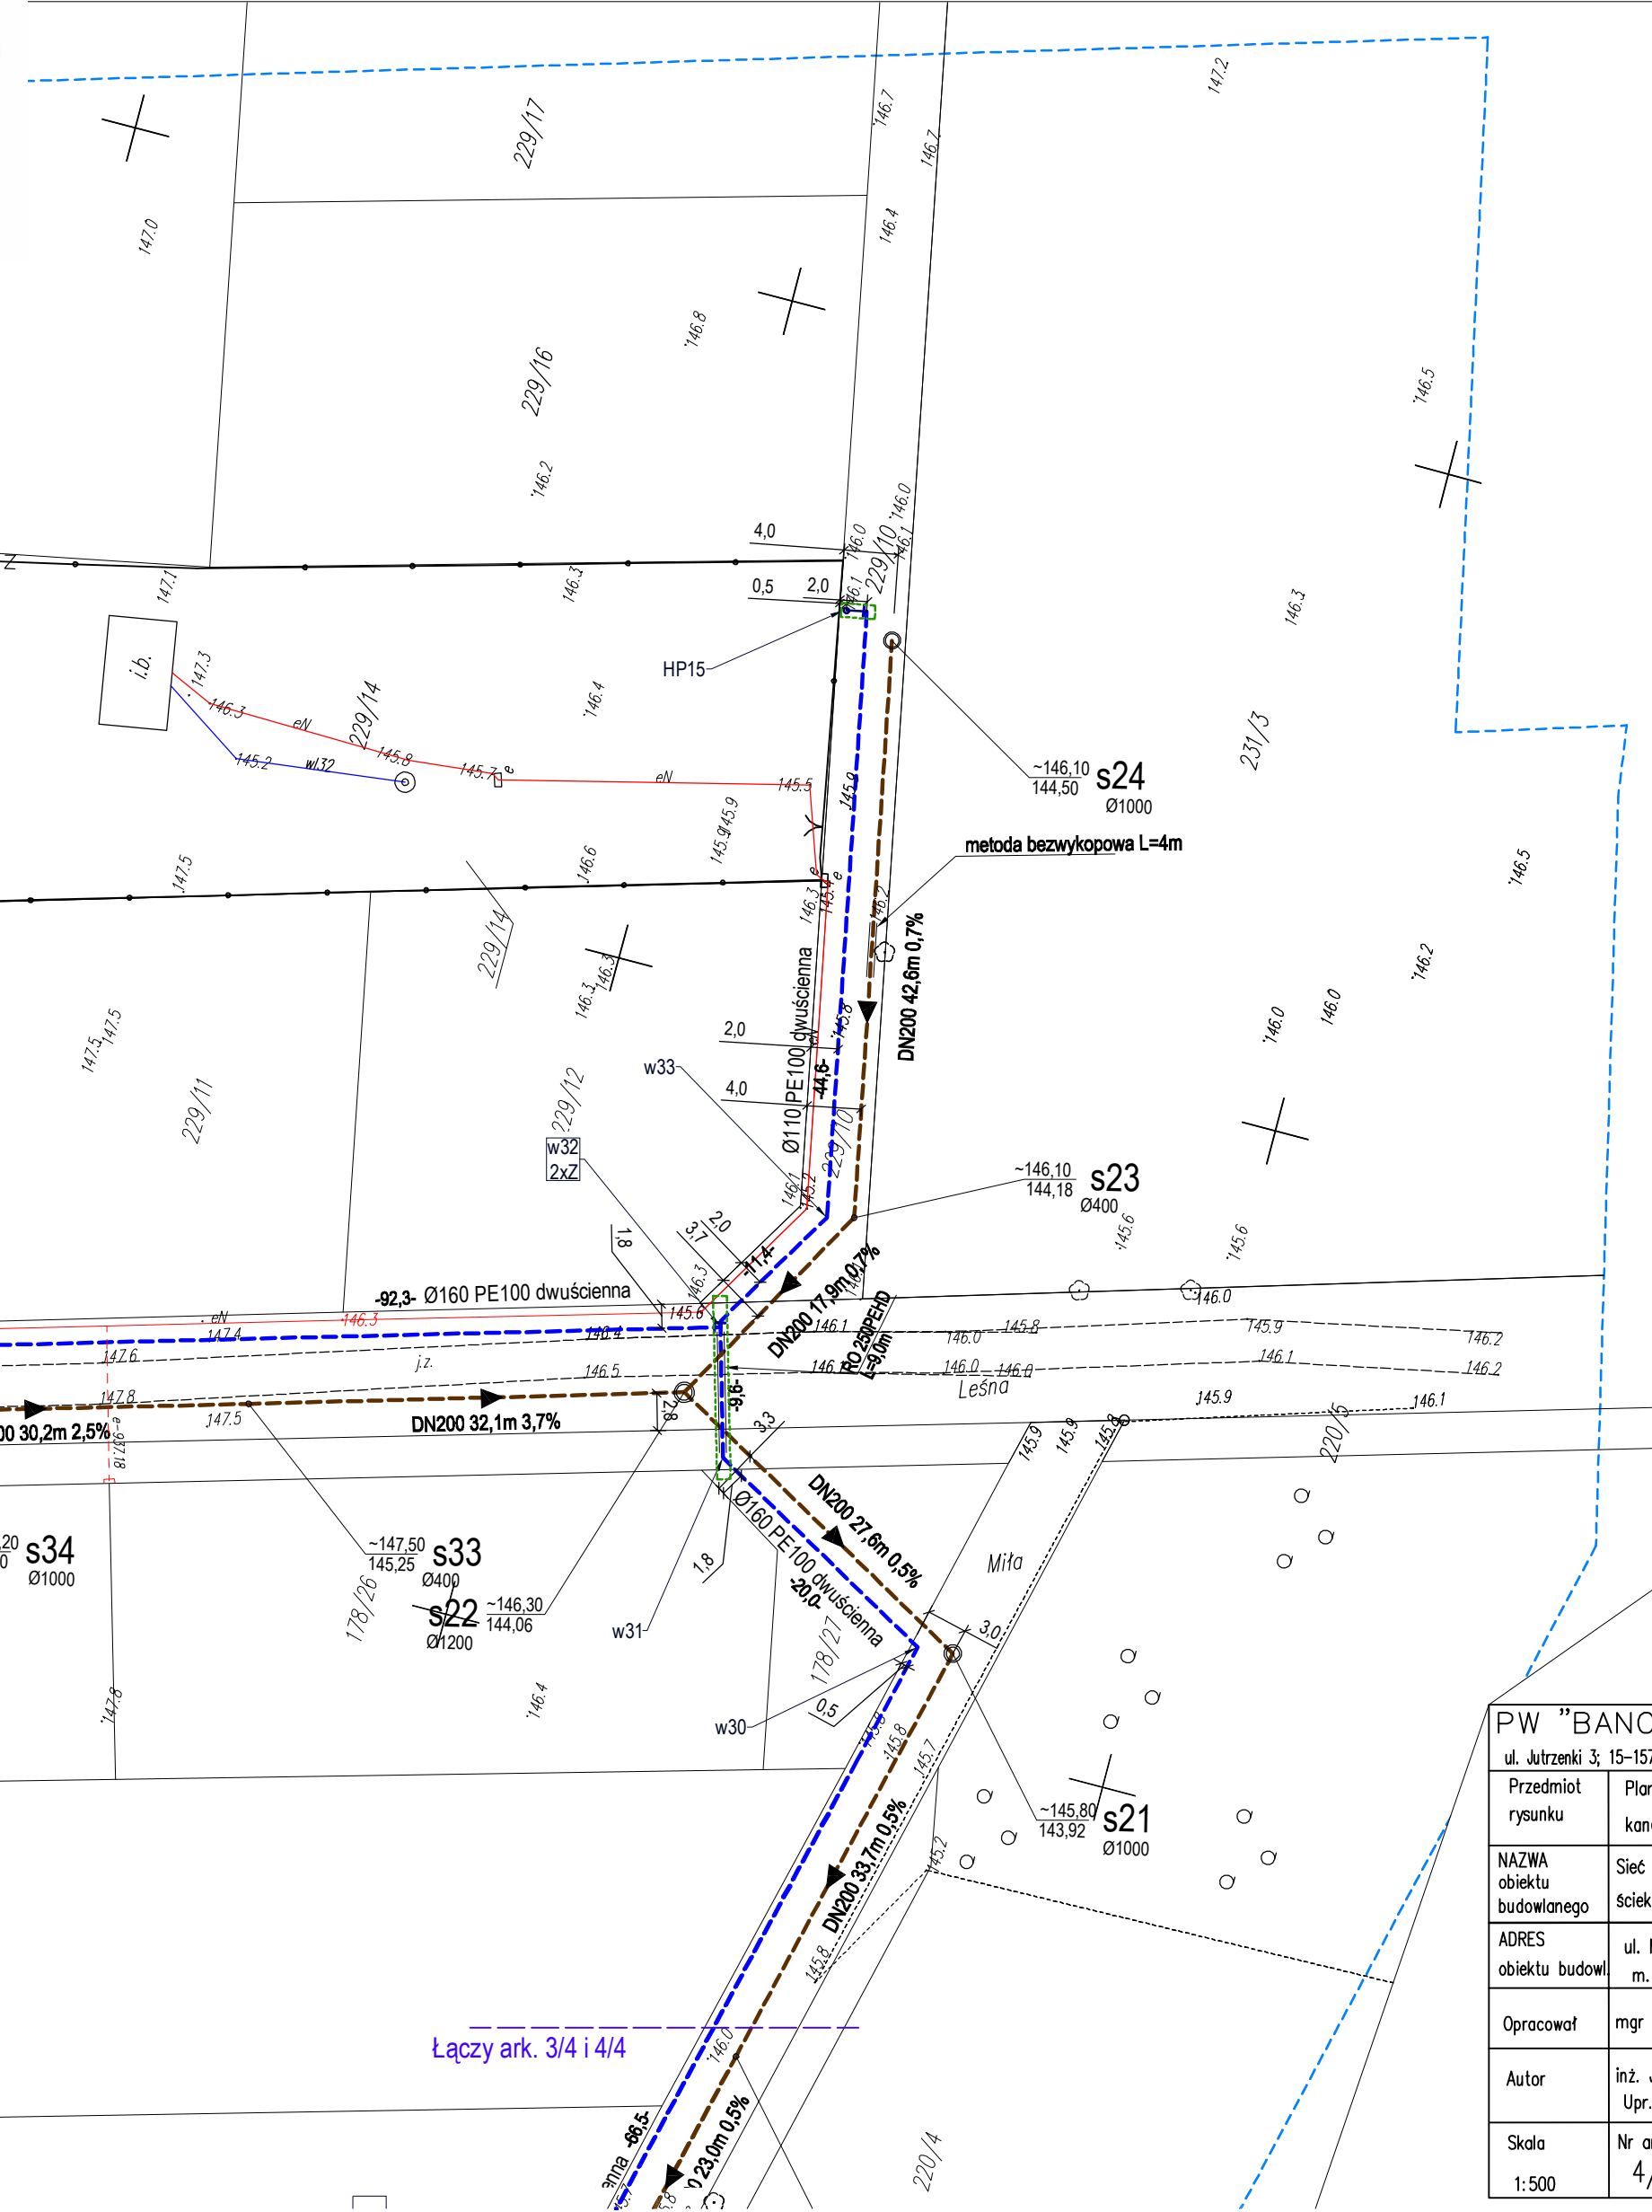

Legenda	Projektowane	Istniejące
- kanalizacja sanitarna sieć	DN200 13,0m 0,6%	ks200
- sieć wodociągowa	DN160 PE	
- nurociąg tłoczny		
- zalicznikowa instalacja elektryczna pompowni ścieków		
- kanalizacja deszczowa		kd0,300
- kable energetyczne		e5
□ □ □ - proponowane obrysy wykopów pod wodociąg		

PW "BANCERTUS" Jacek Banaszkowski
ul. Juchnowiec 3, 15-157 Białystok, tel. 691-722-463, e-mail banaszkowski@bancertus.pl

Przedmiot rysunku: Plan sytuacyjny w zakresie kanalizacji sanitarnej i wodociągu

Nazwa obiektu budowlanego: Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej z pompownią ścieków i zalicznikową instalacją elektryczną

Adres obiektu budowlanego: ul. Miła, Szczepiła, Poznańska i Lesna m. Olmąty, gm. Juchnowiec Kościelny

Opracował: mgr inż. Jacek Banaszkowski

Autor: inż. Jacek Banaszkowski
Uprawnienie: 82/278

Skala: 1:500

Nr ark.: 4/4

DATA OPR.: 2018-08-09

Strona: