


Podziałka 1:100/500

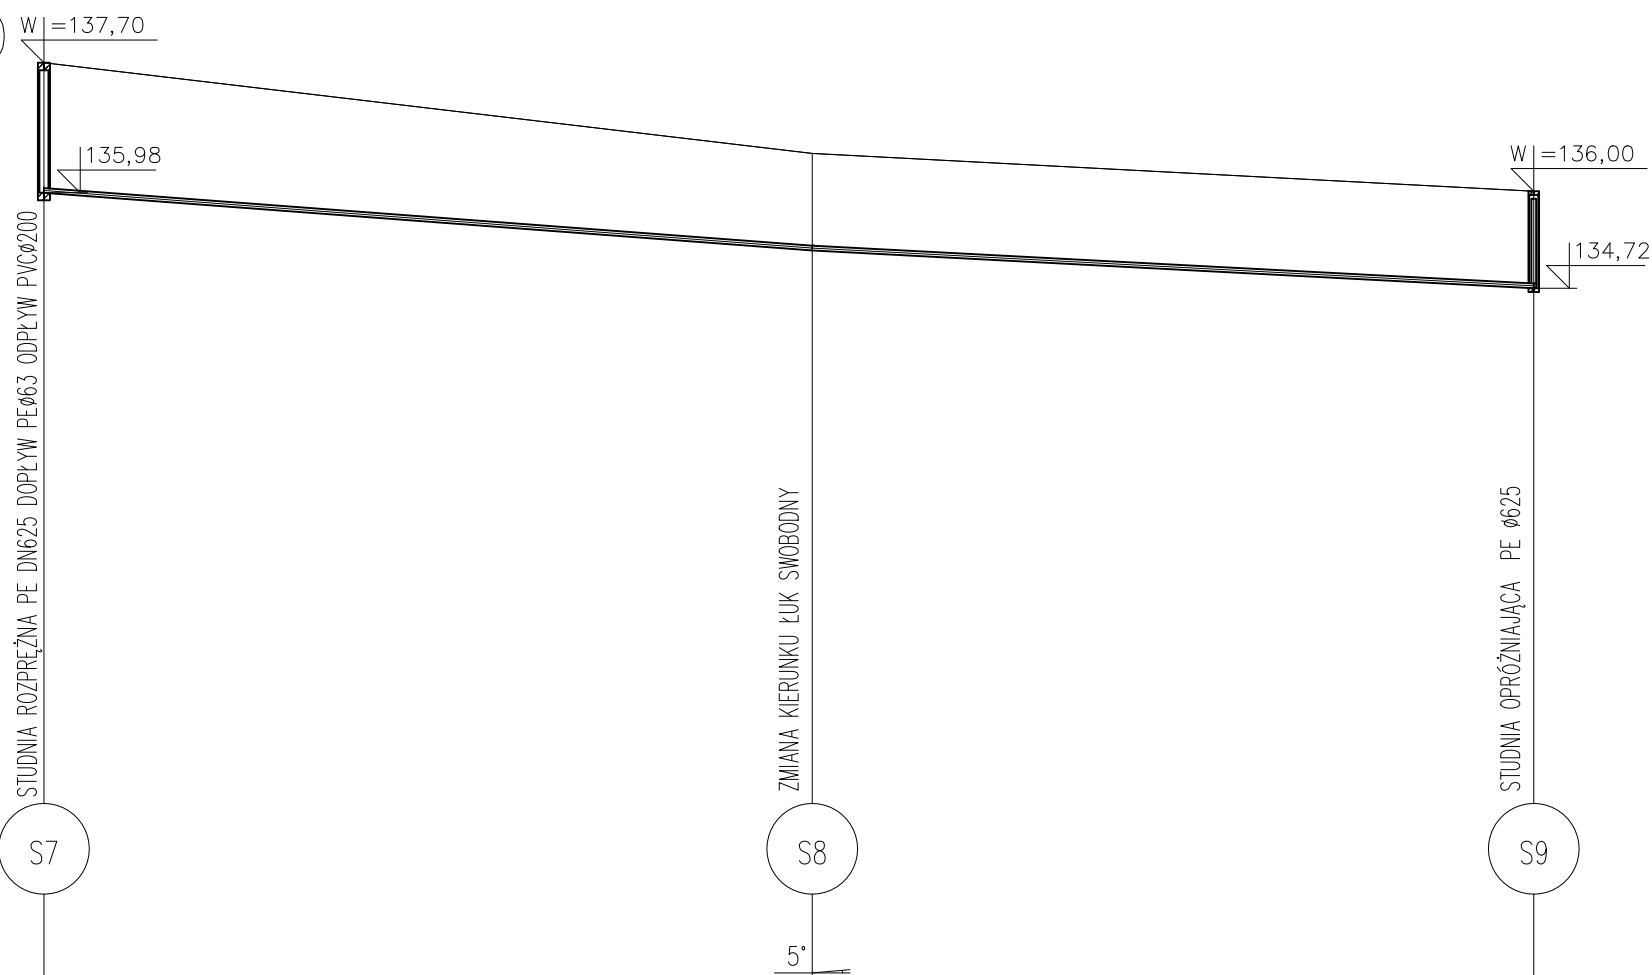

P.p.=125,00

Rzędna istniejącego terenu	137,70	136,50	136,00
Rzędna osi proj. rurociągu	136,01	135,25	134,75
Zagłębienie osi od terenu istn.	1,69	1,25	1,25
Długość odcinka	50,8	47,7	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=50,8	i=15,0 ‰ L=47,7	i=10,5 ‰
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	Dz63, PERC PN10 SDR17		
Hektometr i odległości	00	50,8	98,5

Eko-Tech

ul. Warszawska 20 lok.20 15-062 Białystok
tel.792-232-520
Sylwester Mierzwiński@ekotech.mierzwiński@gmail.com

RODZAJ OPRAC.

PROJEKT WYKONAWCZY

NR RYS.

7

INWESTOR

GMINA JUCHNOWIEC KOŚCIELNY
UL. LIPOWA 10
16-061 JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

TYTUŁ OPR.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ I SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ W KOPLANY FOLWARK DZ. NR 107, 104/62, 105, BROŃCZANY DZ. NR 2/6, 188/2, 179/3, 185/3 GM. JUCHNOWIEC KOŚCIELNY

DATA

10.12.2019

NAZWA RYS.

PROFIL SIECI KS CIŚNIENIOWEJ

PODPIS:

PROJEKTANT:

Sylwester Mierzwiński

NR UPR.:

PDL/0052/PWOS/12

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE CAŁOŚCI LUB ZGODY AUTORA PROJEKTU – ZABRONIONE

FRAGMENTÓW BEZ